



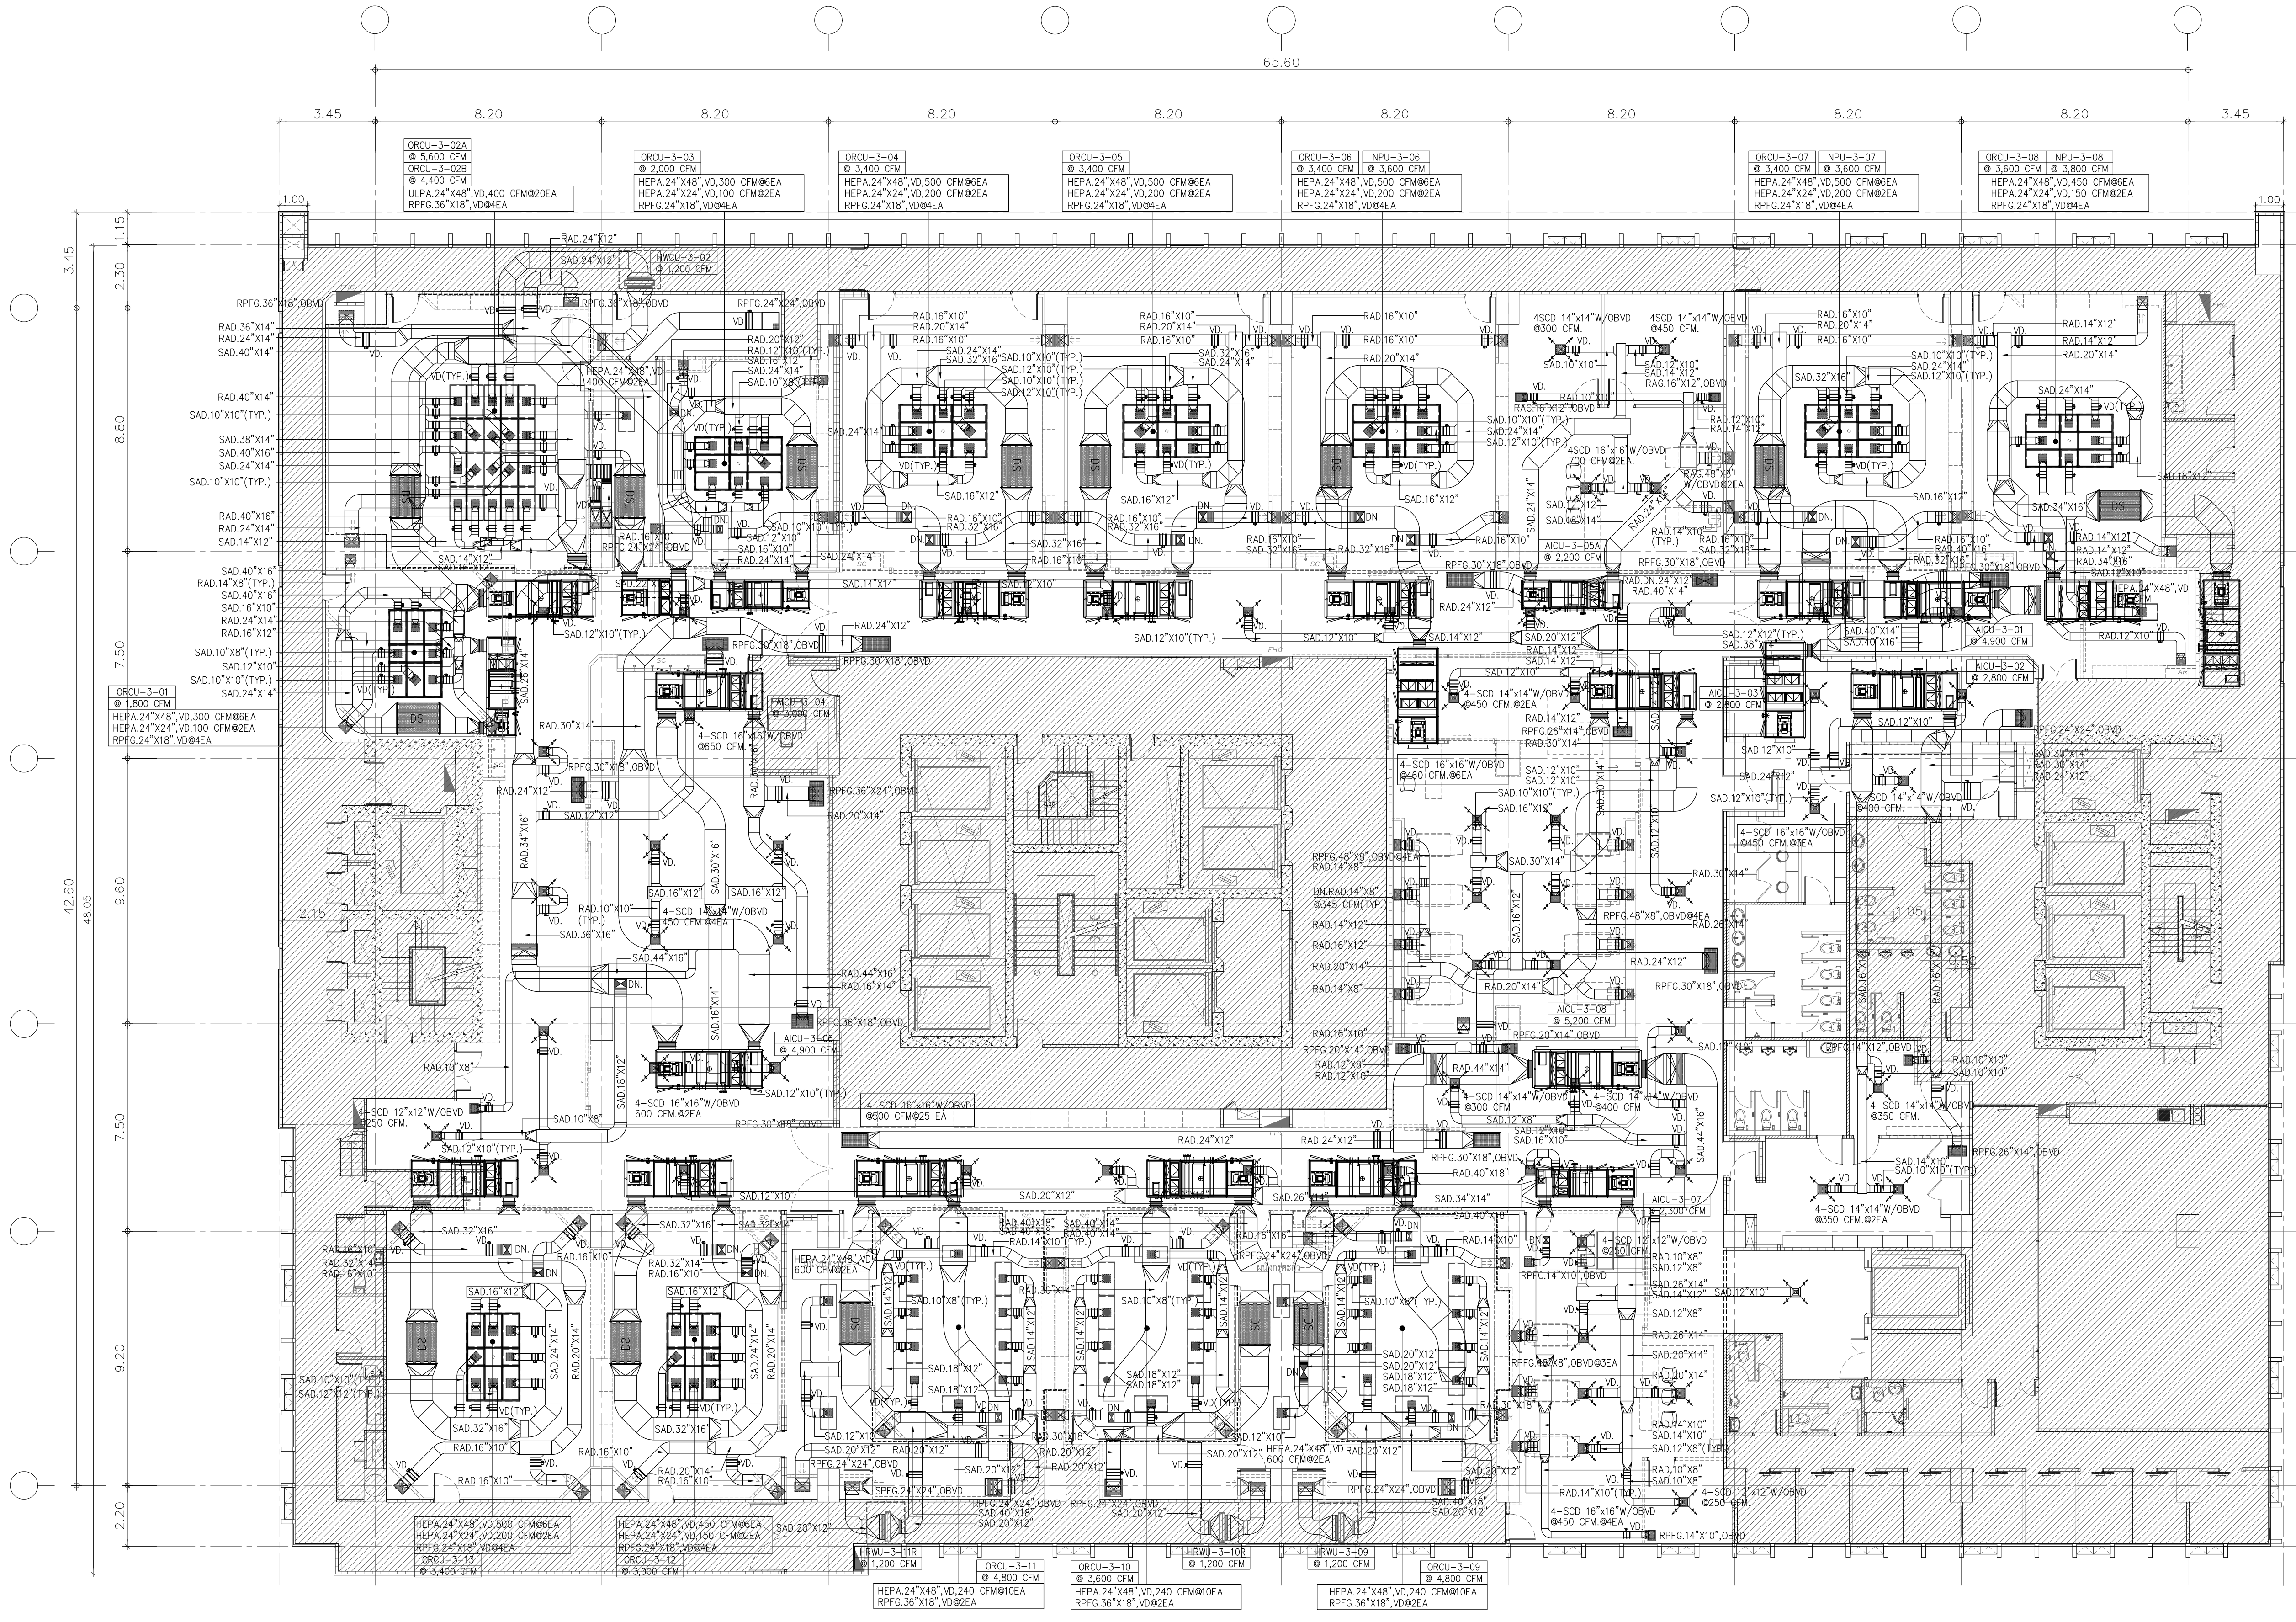


NO.		NAME	AIR FLOW	TOTAL
301	OR-1(S1)	ORCU-3-01	1,800 CFM	1,800 CFM
302	OR-2	ORCU-3-02A	4,800 CFM	5,600 CFM
	HYBRID	ORCU-3-02B	4,400 CFM	4,400 CFM
304	UPS+MC	WCU-3-02	1,200 CFM	1,200 CFM
303	CONTROL RM.	ORCU-3-02A	800 CFM	-
305	OR-3(S2)	ORCU-3-03	2,000 CFM	2,000 CFM
306	OR-4(M1)	ORCU-3-04	3,400 CFM	3,400 CFM
307	OR-5(M2)	ORCU-3-05	3,400 CFM	3,400 CFM
308	OR-6(M3)	ORCU-3-06	3,400 CFM	3,400 CFM
		NPU-3-06	3,600 CFM	3,600 CFM
312	OR-7(M4)	ORCU-3-07	3,400 CFM	3,400 CFM
		NPU-3-07	3,600 CFM	3,600 CFM
313	OR-8(NEG.)	ORCU-3-08	3,000 CFM	3,600 CFM
		NPU-3-08	3,200 CFM	3,800 CFM
314	ANTE RM.	-	600 CFM	-
357	CATH-LAB-1	ORCU-3-09	2,400 CFM	-
356	CONTROL RM.	WCU-3-09	1,200 CFM	4,800 CFM
358	UPS ROOM	WCU-3-09	1,200 CFM	-
354	CATH-LAB-2	ORCU-3-10	2,400 CFM	-
356	CONTROL RM.	-	-	3,600 CFM
355	UPS ROOM	WCU-3-10	1,200 CFM	-
352	CATH-LAB-3	ORCU-3-11	2,400 CFM	-
351	CONTROL RM.	WCU-3-11	1,200 CFM	4,800 CFM
353	UPS ROOM	WCU-3-11	1,200 CFM	-
350	VAS.INT.CT.SCAN	ORCU-3-12	3,000 CFM	3,000 CFM
349	BRIAN&SPINE	ORCU-3-13	3,400 CFM	3,400 CFM
329	STRETCHER RM.	AICU-3-01	900 CFM	4,900 CFM
370	ทางเดิน	AICU-3-01	4,900 CFM	-
321	เปลี่ยนเสื้อผ้า ญ	AICU-3-02	1,350 CFM	-
322	เปลี่ยนรองเท้า ญ	AICU-3-02	400 CFM	2,800 CFM
328	เปลี่ยนเสื้อผ้า ฑ	AICU-3-02	700 CFM	-
326	เปลี่ยนรองเท้า ฑ	AICU-3-02	350 CFM	-
330	PREPARATION	AICU-3-03	2,760 CFM	2,800 CFM
334	EQUI STO	AICU-3-04	1,800 CFM	3,000 CFM
339	STERILE STO.	AICU-3-04	1,200 CFM	-
309	ทวน หอมป13	AICU-3-05	300 CFM	-
310	ทวน หอมป14	AICU-3-05	450 CFM	2,200 CFM
311	INDUCTION RM.	AICU-3-06	1,400 CFM	-
344	ทวน หอมป12	AICU-3-06	250 CFM	-
341	ห้องฉอนนักเรียน	AICU-3-06	650 CFM	4,900 CFM
370	ทางเดิน	AICU-3-07	4,000 CFM	-
359	ทวน หอมป11	AICU-3-07	250 CFM	-
361	ทวน หอมป10	AICU-3-07	250 CFM	2,300 CFM
360	INDUCTION RM.	AICU-3-08	1,800 CFM	-
331	EQUI.STORE	AICU-3-08	400 CFM	-
332	โถง	AICU-3-08	300 CFM	5,200 CFM
370	ทางเดิน	AICU-3-08	4,500 CFM	-

01 แปลนระบบปรับอากาศชั้นที่ 3
A1:1:125
A3:1:250

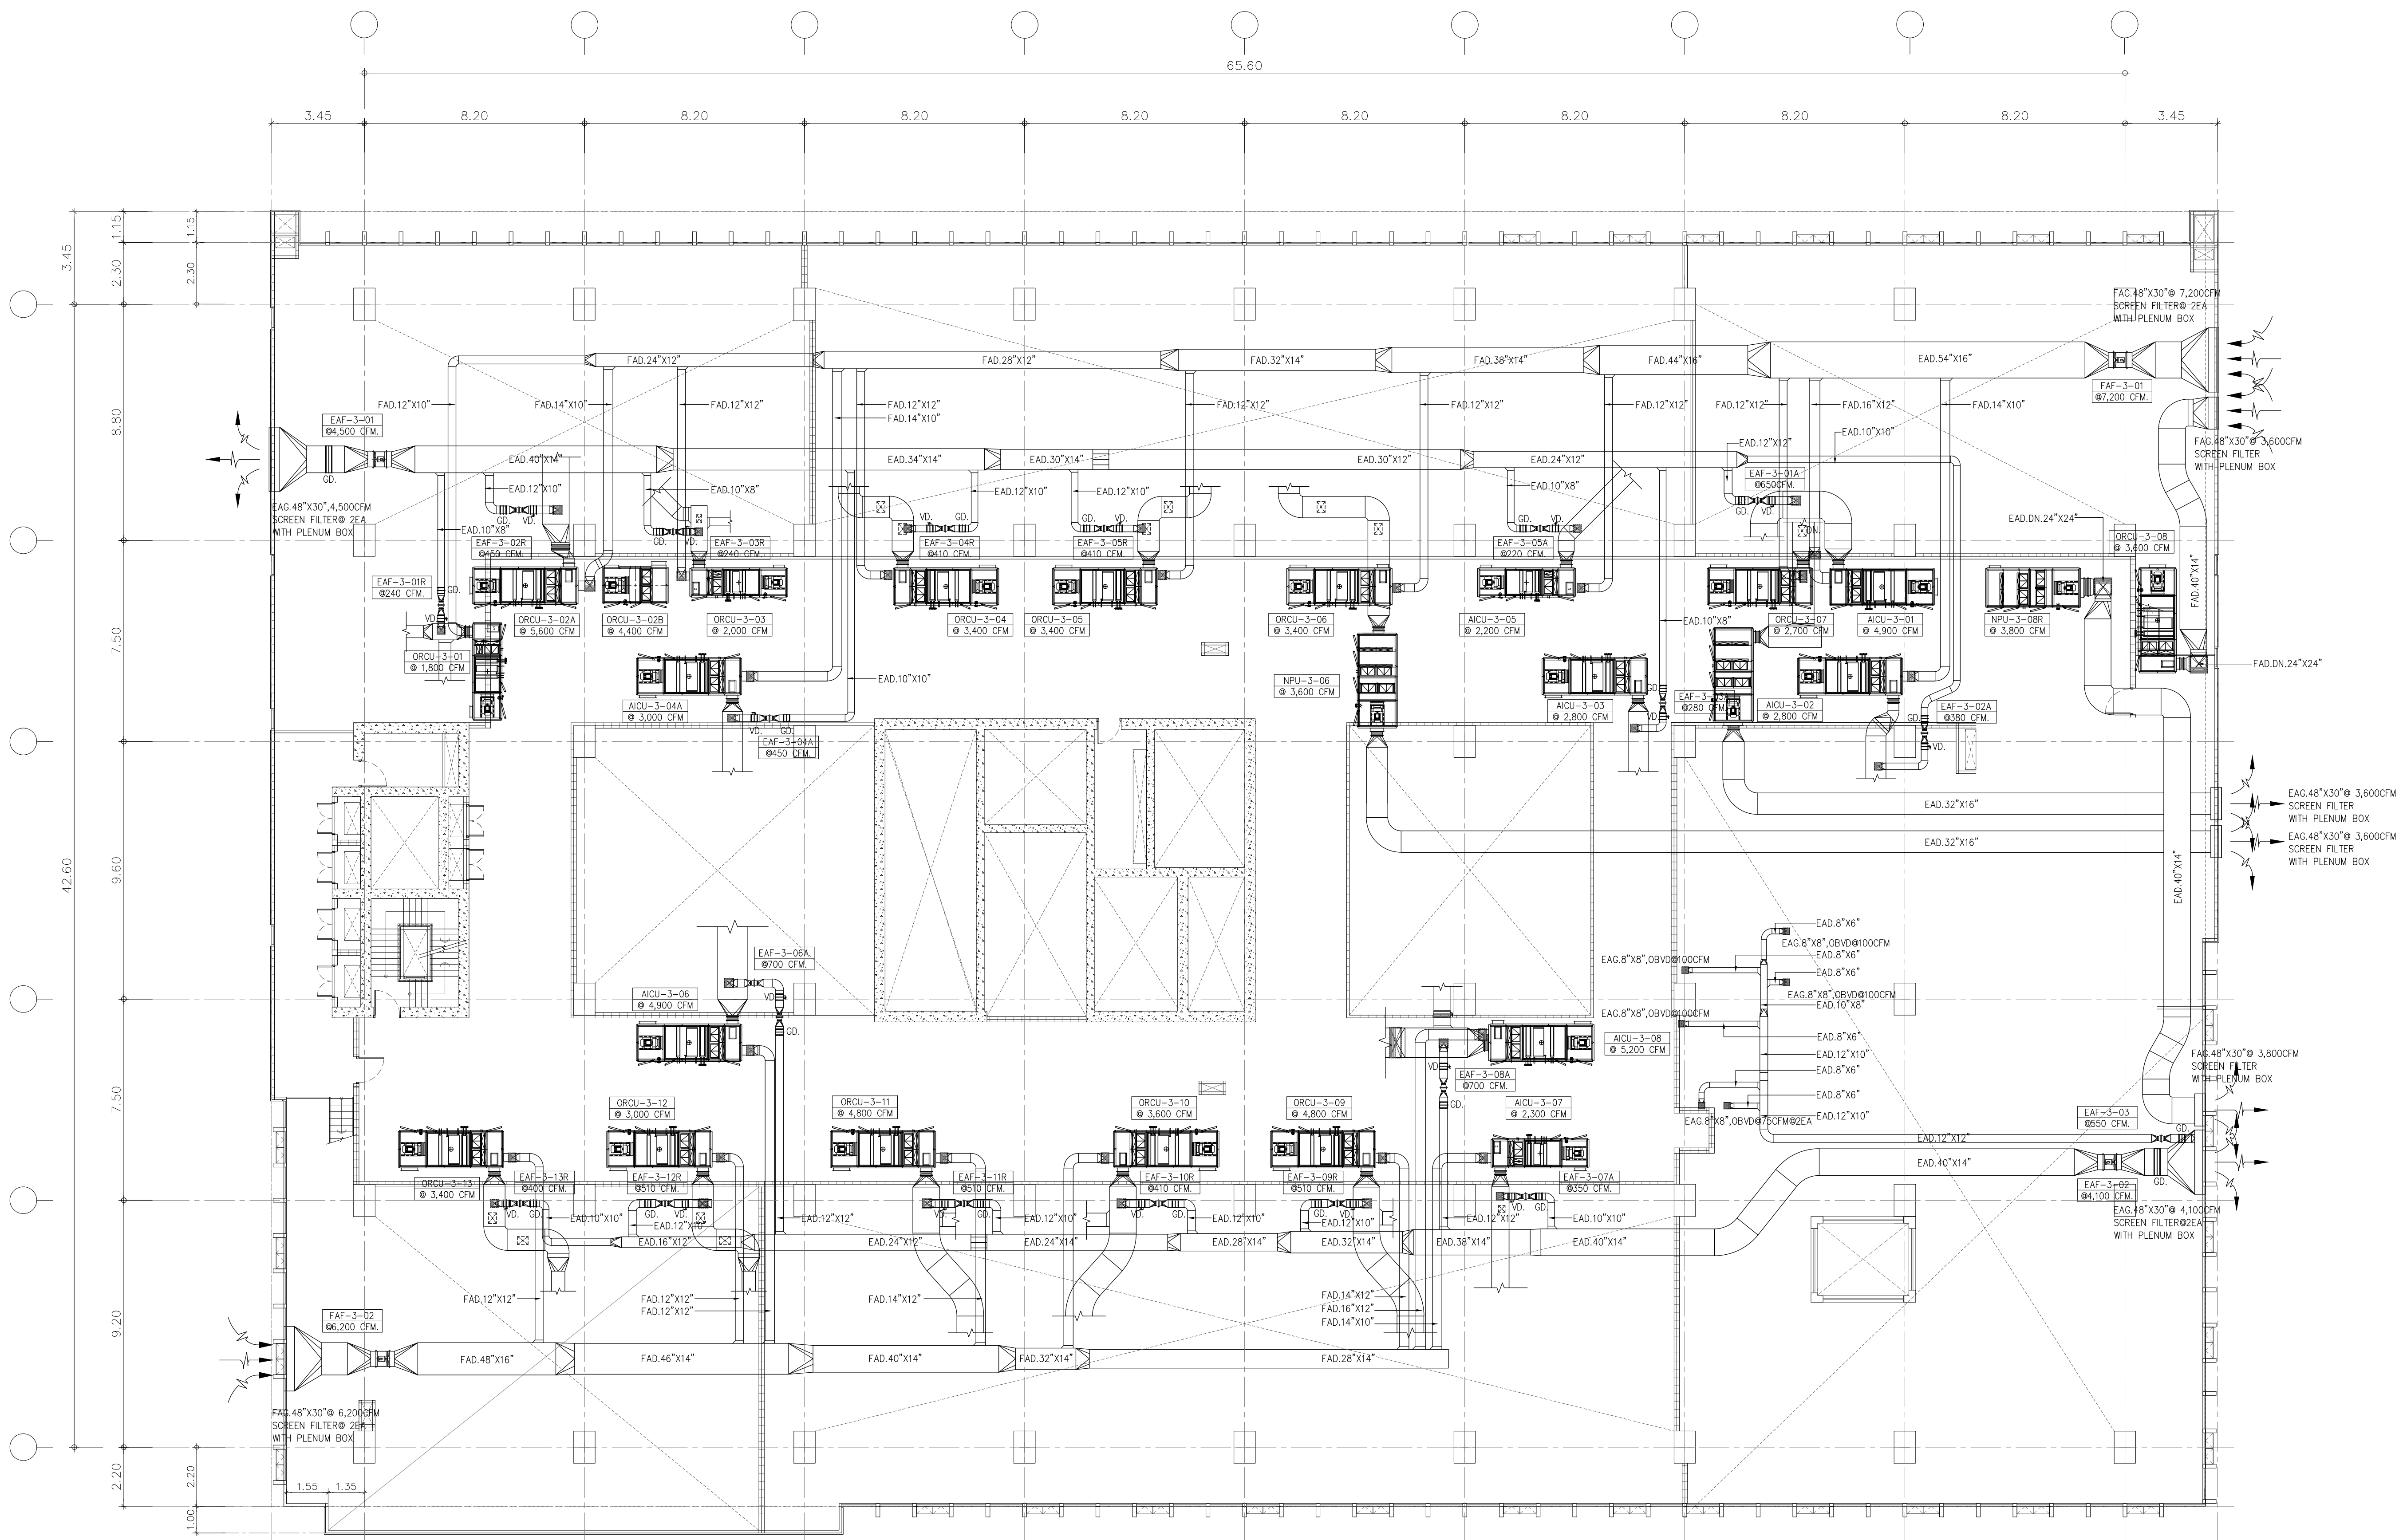


01 แปลนระบบระบายอากาศชั้นที่ 3M
A1: 1:125
A3: 1:250


 โครงการออกแบบอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหานคร	PROJECT NAME: โครงการออกแบบอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหานคร PROJECT ARCHITECT : สมยศ ช่างวิทย์ สสจ. 1764	ARCHITECTS : นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 4384 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 4182 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 19439 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 1423 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 5868 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 3473 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 5276 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 4127	MECHANICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 797 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 2544 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 4127	SANITARY ENGINEERS : นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 27 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 253 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 1215	INTERIOR DESIGNER : นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 1:125 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. 1:250 นายสุวิทย์ ธีรธรรม สสจ. ME-503
---	--	--	--	--	---	--	--

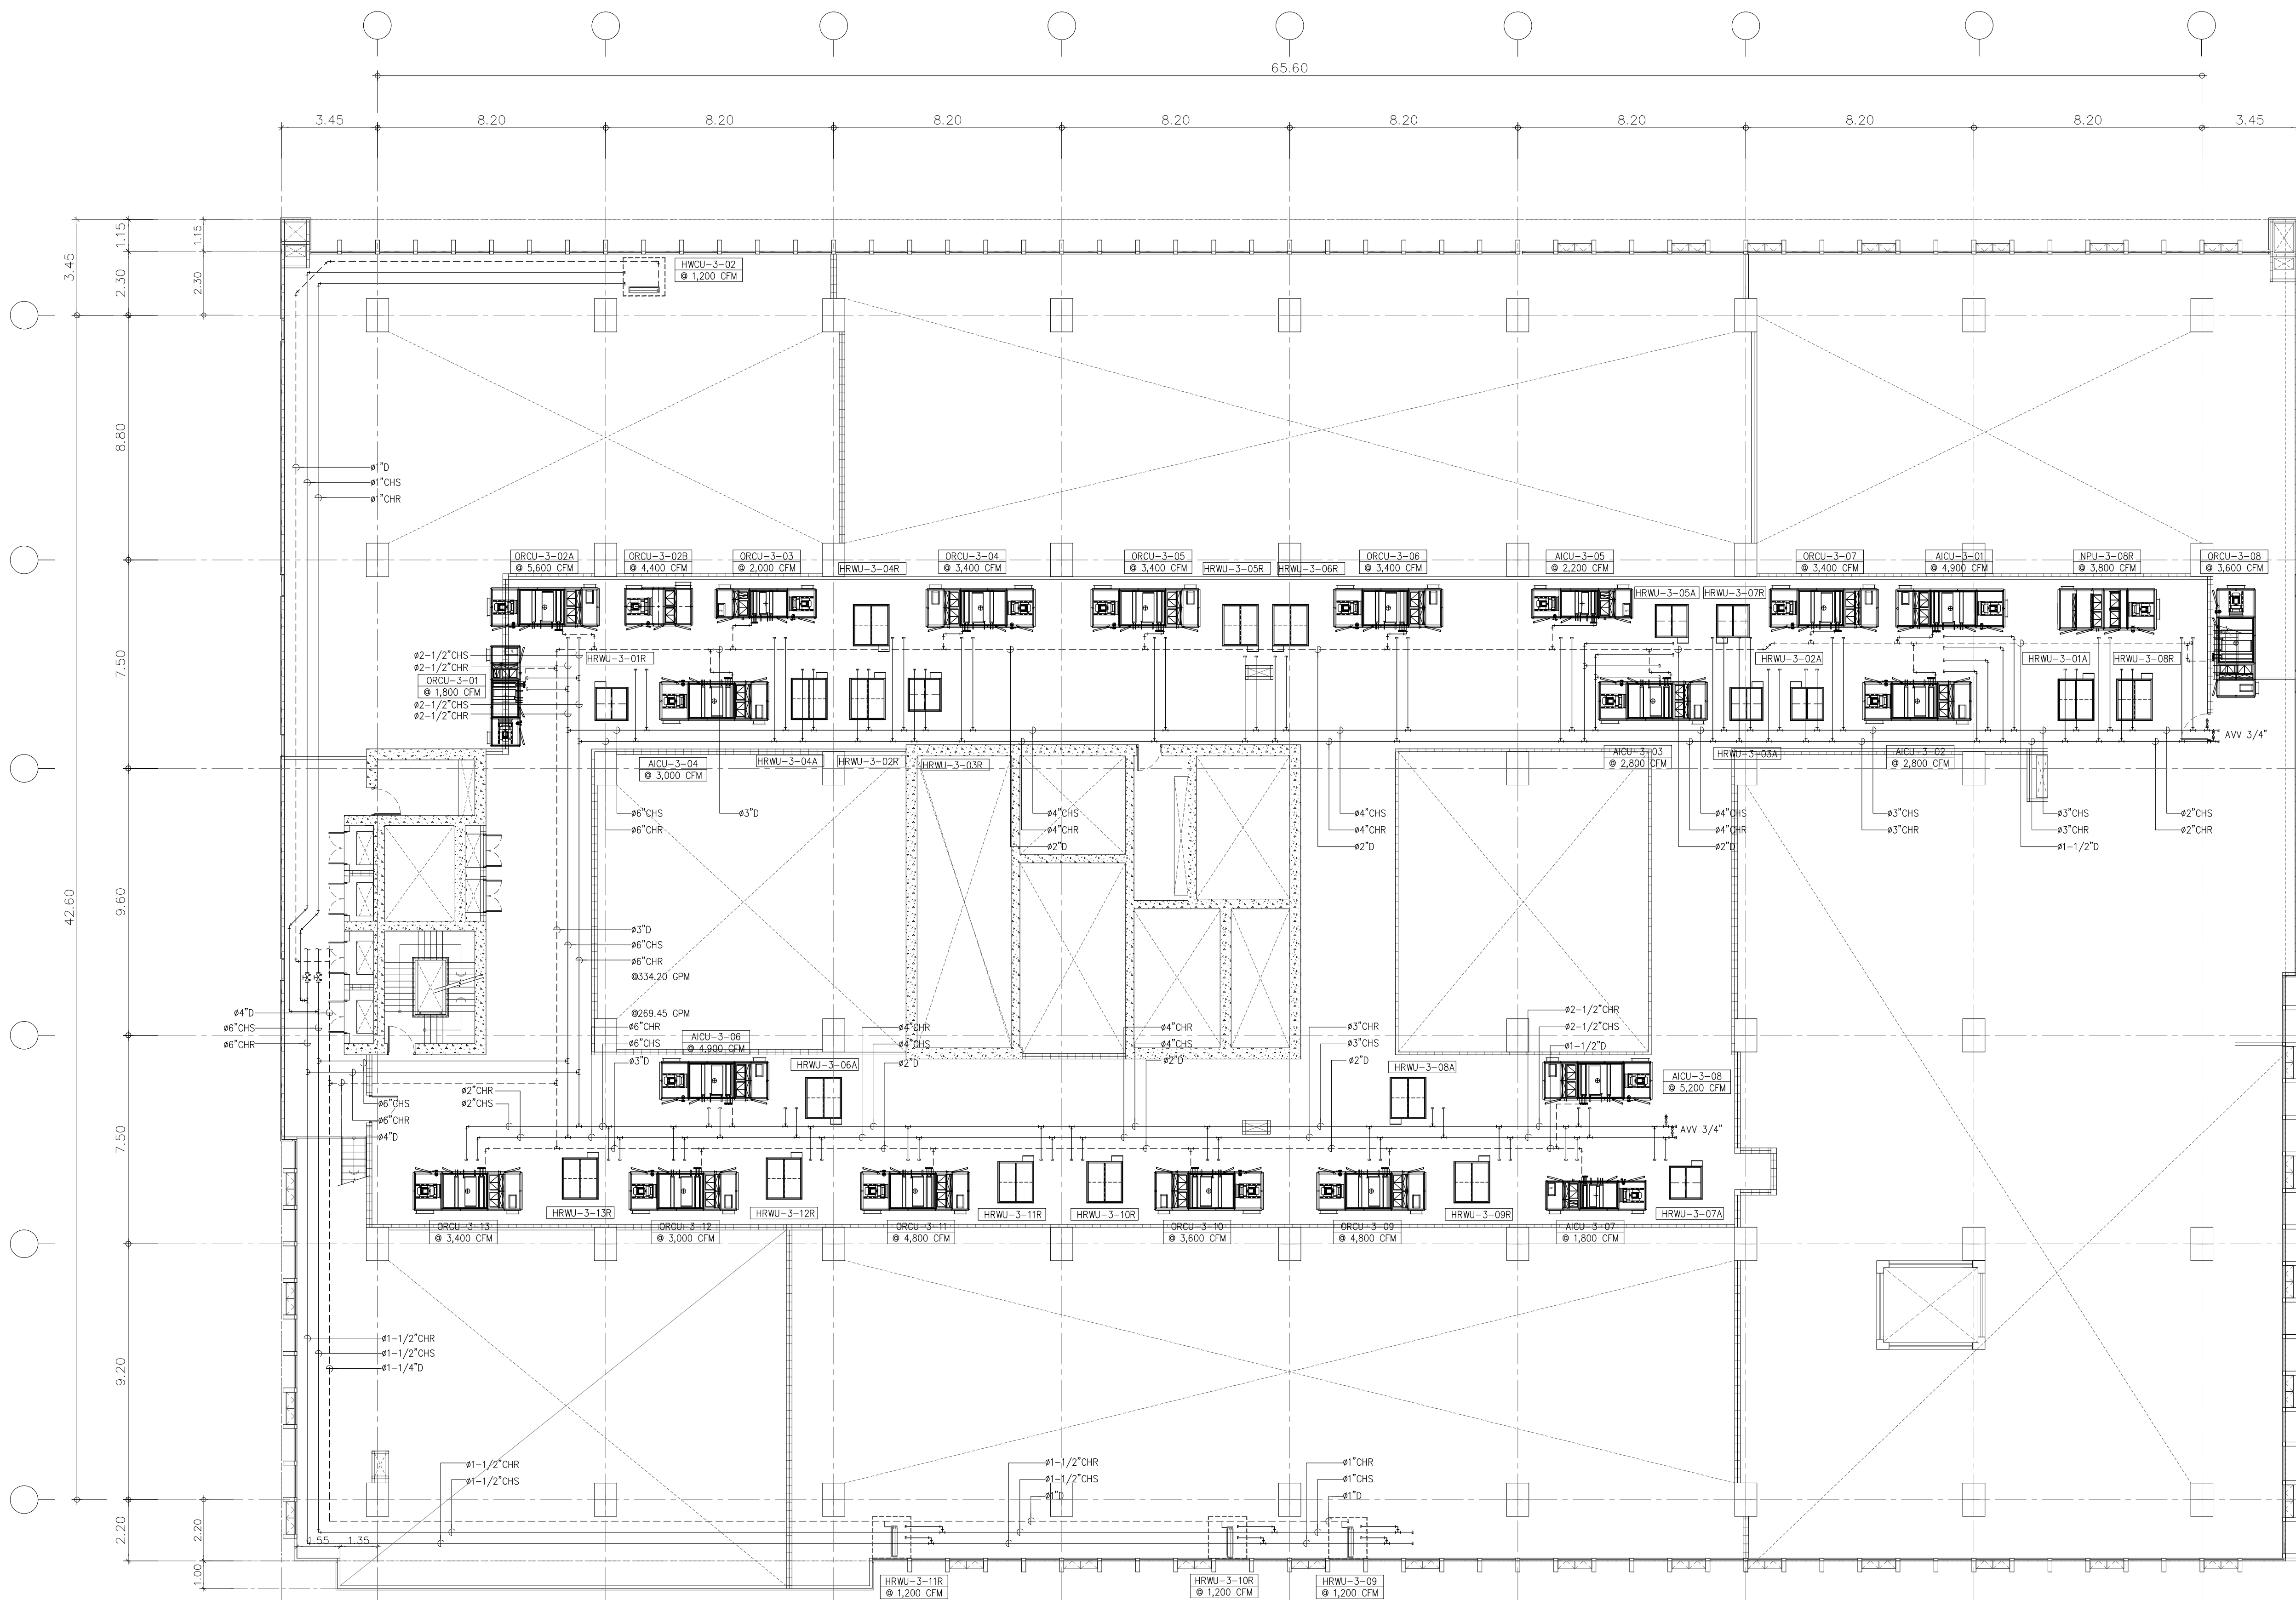

01 แปลนระบบท่อน้ำเย็นชั้นที่ 3M
A1.1:125
A3.1:250


 กรมแพทยศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  บริษัท ส.พี.เอ.น. จำกัด 15/15 ซอยสุขุมวิท 11/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 E-mail: info@span.co.th โทร: 02-2642-2884  บริษัท ยูนิคอร์น จำกัด 15/15 ซอยสุขุมวิท 11/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 E-mail: info@unicorn.co.th โทร: 02-2642-2884  บริษัท แอล. แลมป์ จำกัด 15/15 ซอยสุขุมวิท 11/1 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 E-mail: info@l-lamp.co.th โทร: 02-2642-2884 <td data-bbox="587 1917 973 2030"> PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสิ่งประกอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สส. 1764 </td> <td data-bbox="973 1917 1270 2030"> ARCHITECTS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4384 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4182 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 19439 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 23820 </td> <td data-bbox="1270 1917 1552 2030"> STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 1423 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 5868 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 37589 </td> <td data-bbox="1552 1917 1834 2030"> ELECTRICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 3473 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 5276 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127 </td> <td data-bbox="1834 1917 2116 2030"> MECHANICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 797 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 2544 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127 </td> <td data-bbox="2116 1917 2398 2030"> SANITARY ENGINEERS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 27 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 253 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127 </td> <td data-bbox="2398 1917 2680 2030"> INTERIOR DESIGNER : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 1215 </td> <td data-bbox="2680 1917 2899 2030"> แบบแสดง : แปลนพื้นที่ชั้นที่ 3M มาตราส่วน 1:125 แผ่นที่ : ME-504 </td>	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสิ่งประกอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สส. 1764	ARCHITECTS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4384 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4182 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 19439 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 1423 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 5868 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 3473 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 5276 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127	MECHANICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 797 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 2544 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127	SANITARY ENGINEERS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 27 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 253 นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 4127	INTERIOR DESIGNER : นายสุวิทย์ เมืองทอง สส. 1215	แบบแสดง : แปลนพื้นที่ชั้นที่ 3M มาตราส่วน 1:125 แผ่นที่ : ME-504
--	---	---	---	---	--	---	---	--

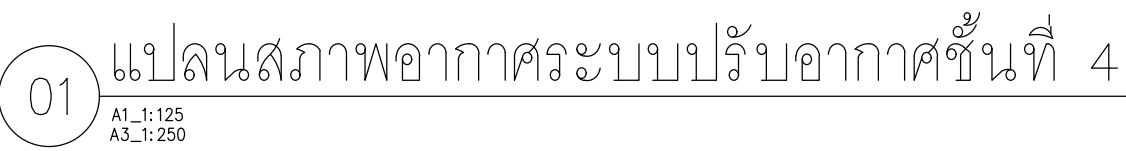


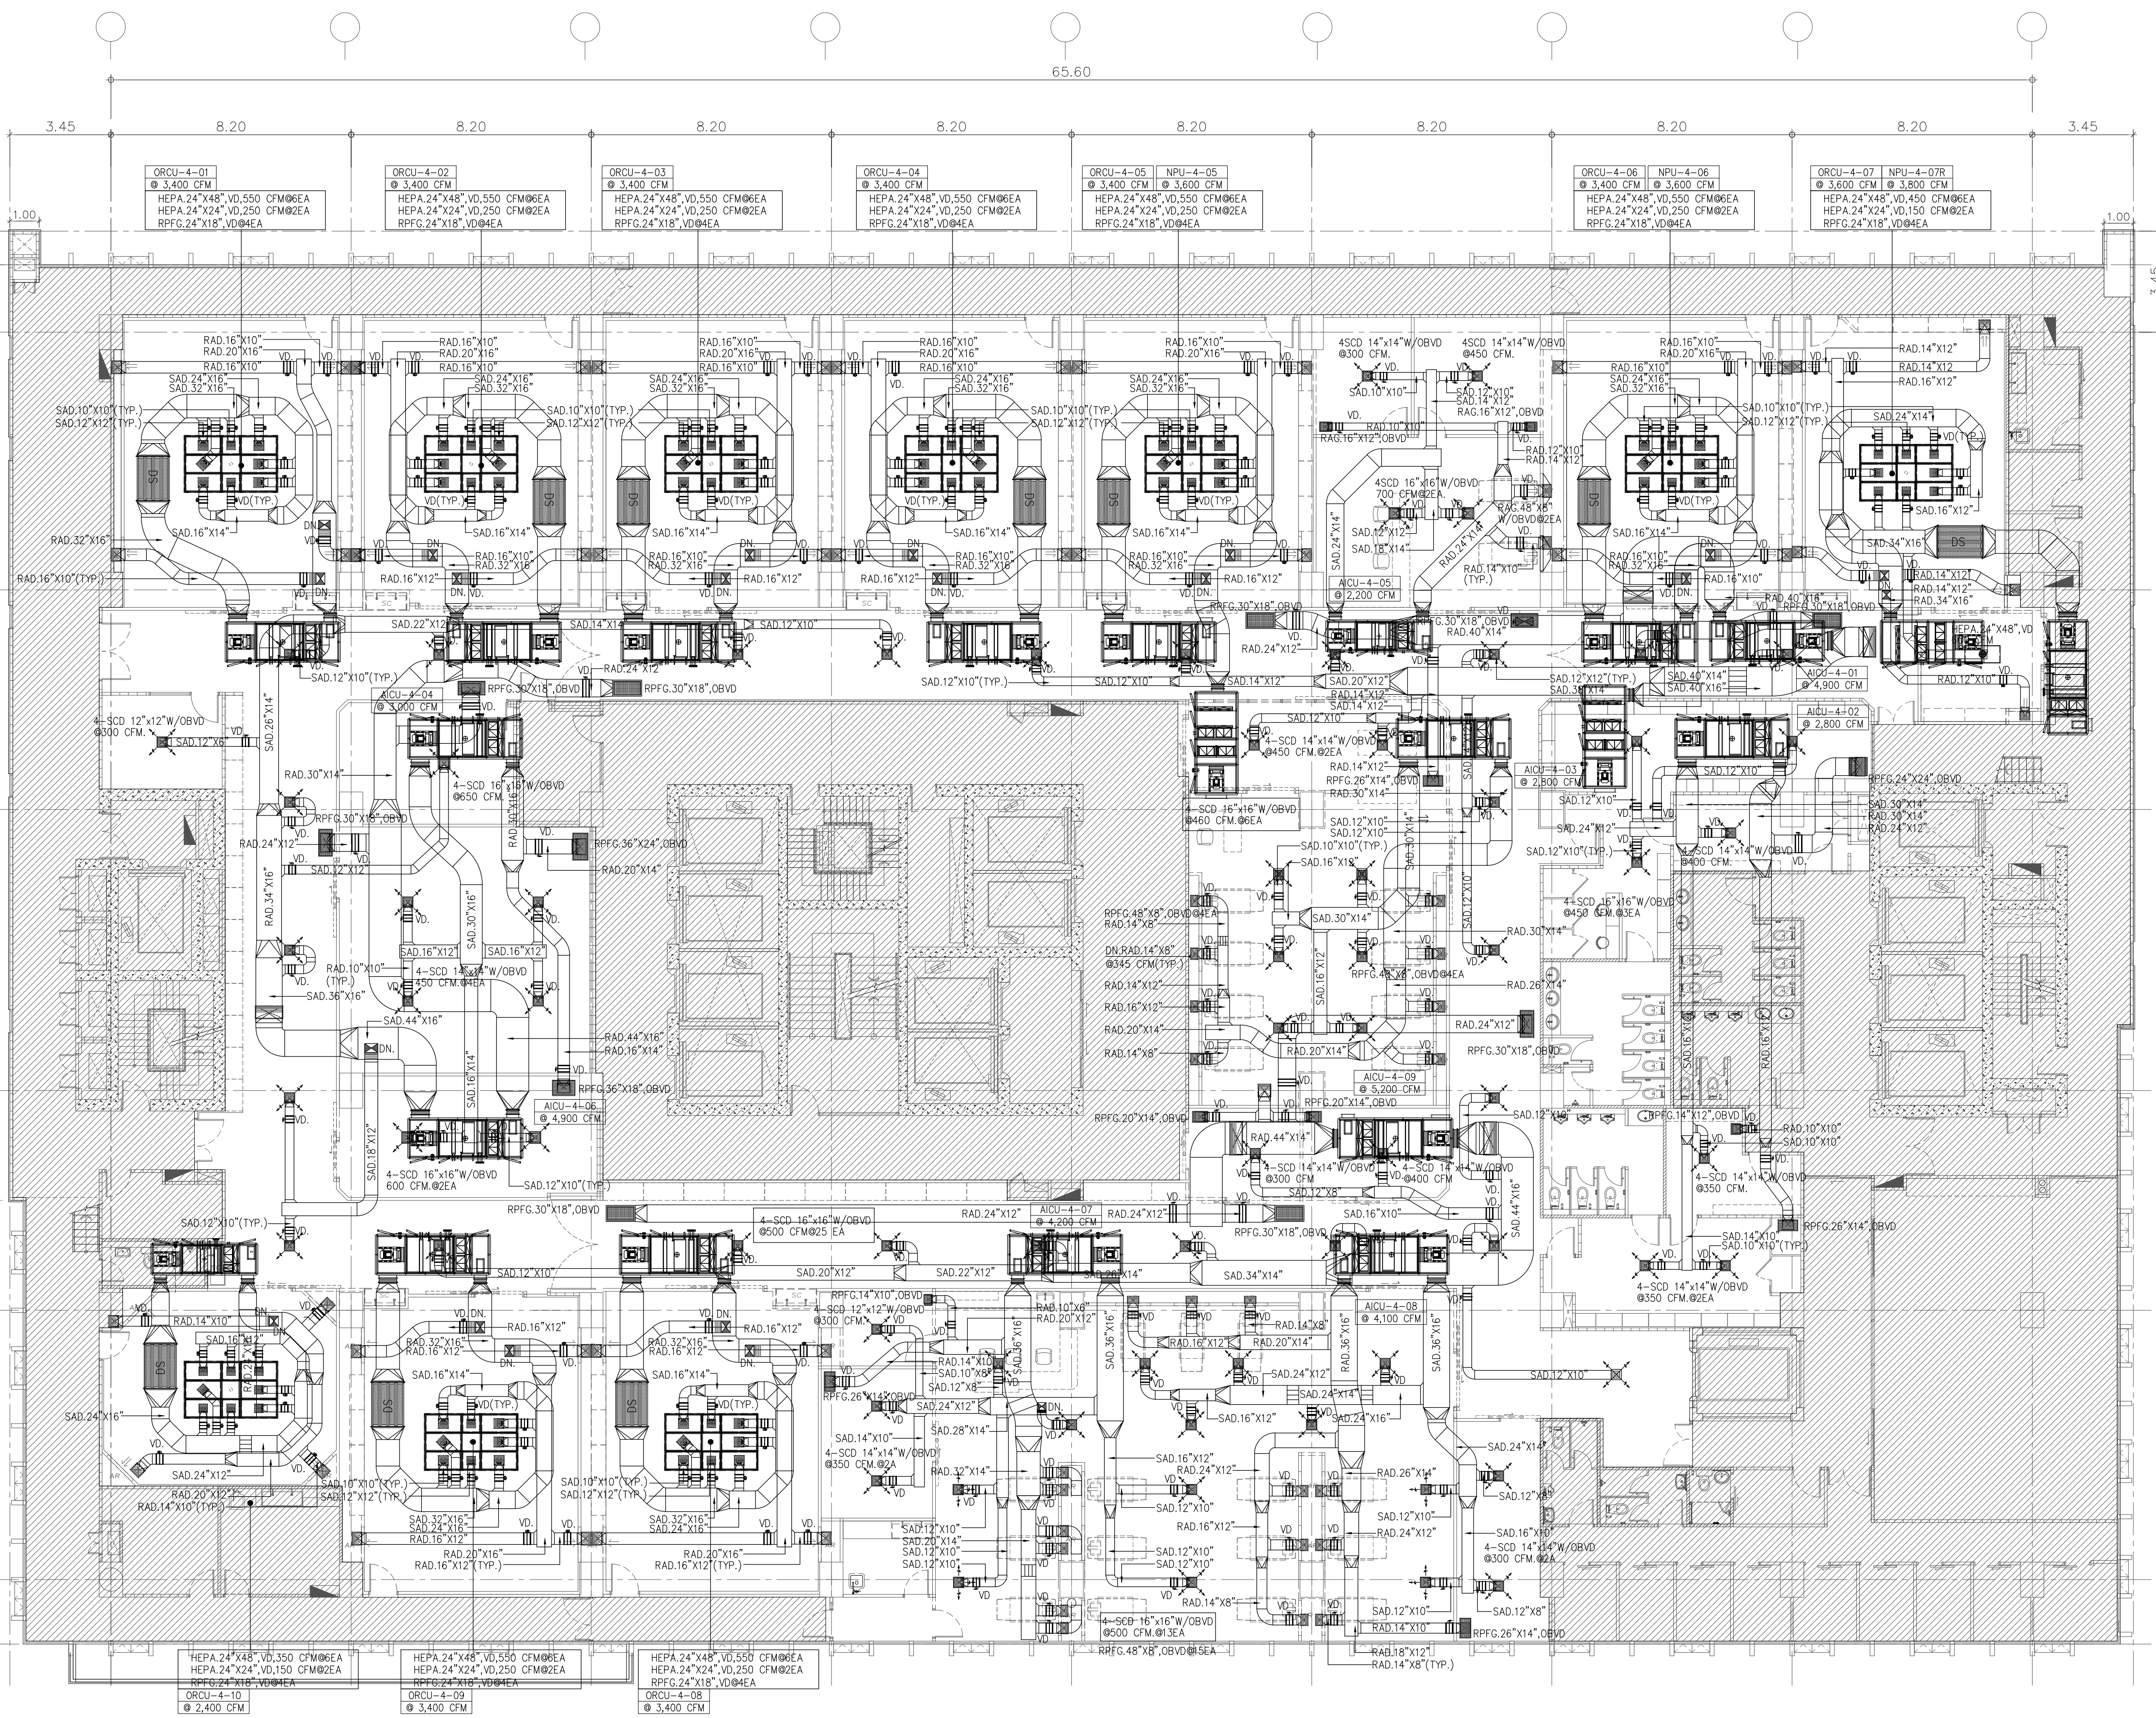

NO.	NAME	AIR FLOW	TOTAL
402	OR-1(M)	ORCU-4-01	3,400 CFM
403	OR-2(M1)	ORCU-4-02	3,400 CFM
404	OR-3(M2)	ORCU-4-03	3,400 CFM
405	OR-4(M3)	ORCU-4-04	3,400 CFM
406	OR-5(M4)	ORCU-4-05	3,400 CFM
410	OR-6(M5)	ORCU-4-06	3,400 CFM
411	OR-7(M-NEG.)	ORCU-4-07	3,000 CFM
412	ANTE ROOM	-	600 CFM
448	OR-8(L)	ORCU-4-08	3,400 CFM
447	OR-9(L)	ORCU-4-09	3,400 CFM
446	OR-10(S)	ORCU-4-10	2,400 CFM
430	STRETCHER RM.	AICU-3-01	900 CFM
462	ทางเดิน	-	4,000 CFM
419	เปลี่ยนเสื้อผ้า ญ	AICU-3-02	1,350 CFM
420	เปลี่ยนรองเท้า ญ	-	400 CFM
426	เปลี่ยนเสื้อผ้า ช	-	700 CFM
424	เปลี่ยนรองเท้า ช	-	350 CFM
429	PREPARATION	AICU-3-03	2,760 CFM
438	EQUI STO	AICU-3-04	1,800 CFM
437	STERILE STO.	-	1,200 CFM
407	ทน หอผู้ป่วย 3	-	300 CFM
408	ทน หอผู้ป่วย 2	-	450 CFM
409	INDUCTION RM.	-	1,400 CFM
344	ทน หอผู้ป่วย 1	-	250 CFM
341	ห้องฉุกเฉิน	AICU-3-06	650 CFM
370	ทางเดิน	-	4,000 CFM
449	ทน หอผู้ป่วย	-	300 CFM
450	ทน หอผู้ป่วย สะอาด	-	700 CFM
451	ทน หอผู้ป่วย	-	200 CFM
452	RECOVERY ROOM	-	3,000 CFM
453	EQUI STO	AICU-3-08	600 CFM
452	RECOVERY ROOM	-	3,500 CFM
427	EQUI STORE	-	400 CFM
428	โถง	AICU-3-09	300 CFM
462	ทางเดิน	-	4,500 CFM


01 แปลนระบบปรับอากาศชั้นที่ 4
A1:1:125
A3:1:250

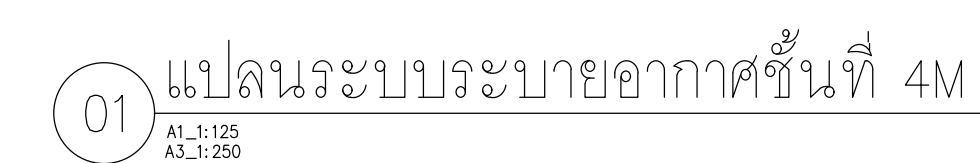

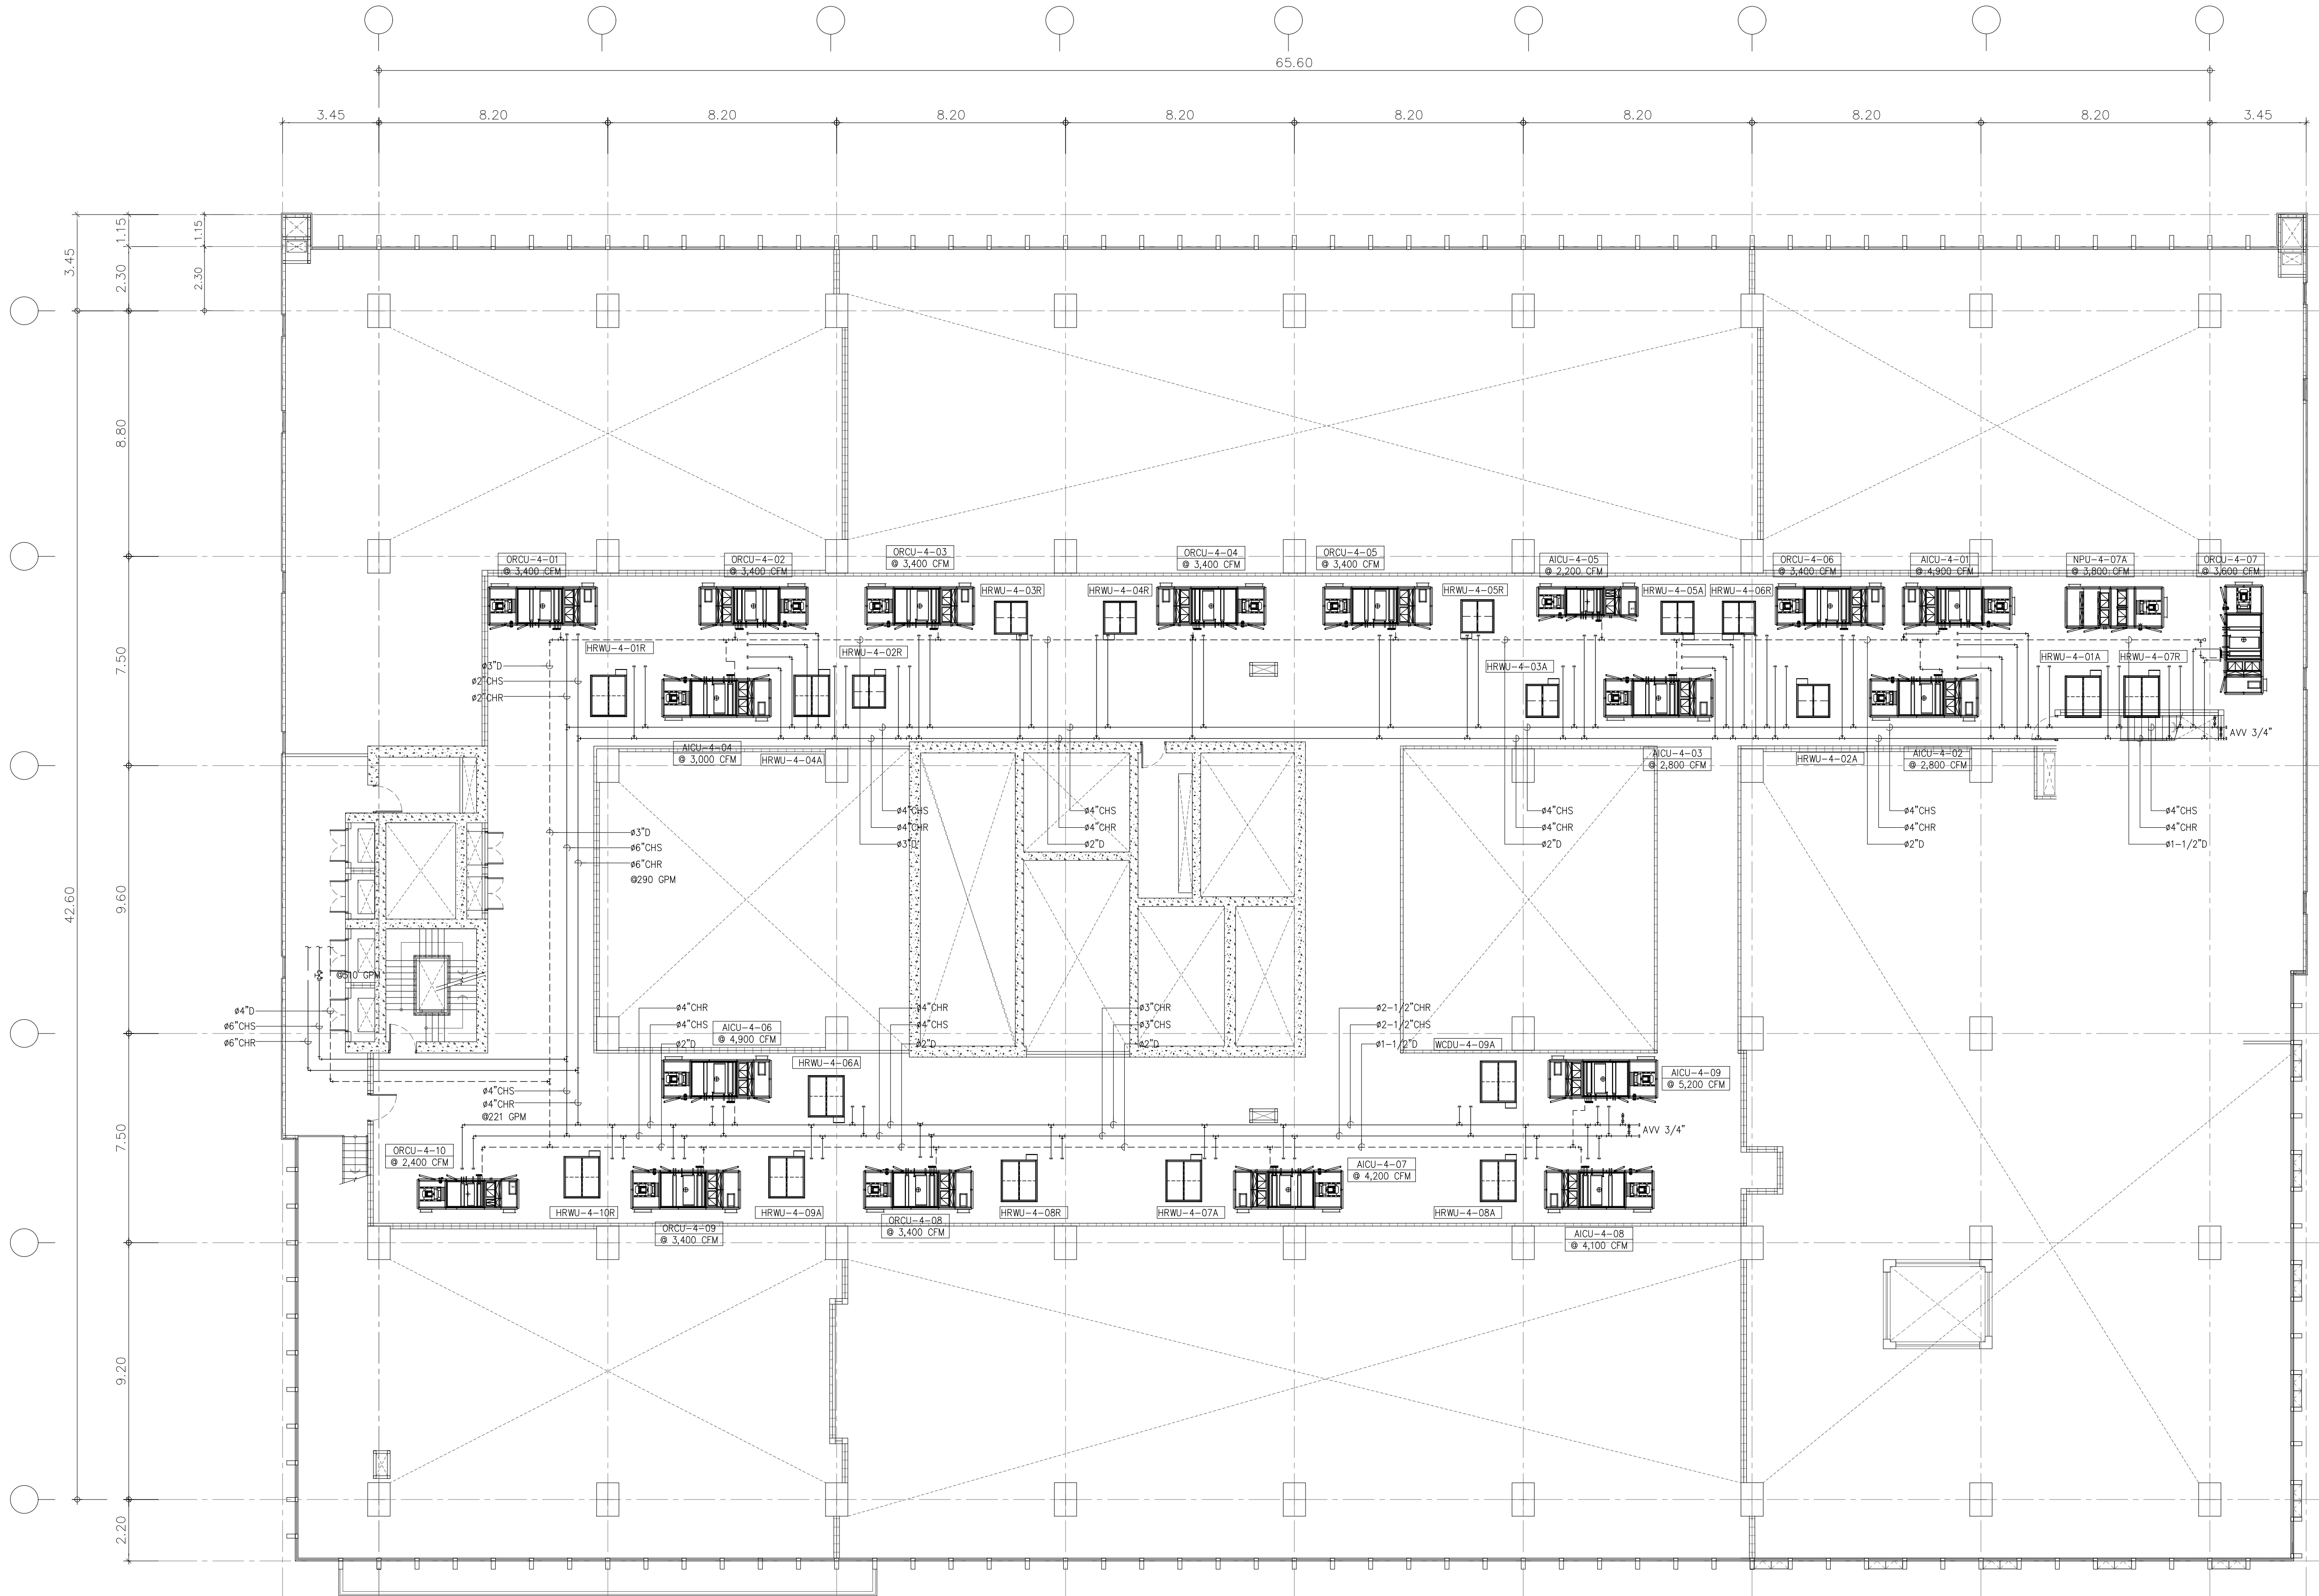


NO.	NAME	TOTAL	FLOW (CFM)	SIZING (IN)
402	OR-1(M)	ORCU-4-01	3,400 CFM	27.20 2"
403	OR-2(M1)	ORCU-4-02	3,400 CFM	27.20 2"
404	OR-3(M2)	ORCU-4-03	3,400 CFM	27.20 2"
405	OR-4(M3)	ORCU-4-04	3,400 CFM	27.20 2"
406	OR-5(M4)	ORCU-4-05	3,400 CFM	27.20 2"
410	OR-6(M5)	ORCU-4-06	3,400 CFM	27.20 2"
411	OR-7(M-NEG.)	ORCU-4-07	3,600 CFM	28.80 2"
412	ANTE ROOM	-	-	-
-	-	NPU-4-07	3,800 CFM	-
448	OR-8(L)	ORCU-4-08	3,400 CFM	27.20 2"
447	OR-9(L)	ORCU-4-09	3,400 CFM	27.20 2"
446	OR-10(S)	ORCU-4-10	2,400 CFM	19.20 1-1/2"
430	STRECHER RM.	AICU-4-01	4,900 CFM	39.20 2"
462	ทางเดิน	-	-	-
419	เปลี่ยนเครื่องทำ น้ำ	AICU-4-02	2,800 CFM	22.40 2"
420	เปลี่ยนเครื่องทำ น้ำ	-	-	-
426	เปลี่ยนเครื่องทำ น้ำ	-	-	-
424	เปลี่ยนเครื่องทำ น้ำ	-	-	-
429	PREPARATION	AICU-4-03	2,800 CFM	22.10 2"
438	EQUI STO	AICU-4-04	3,000 CFM	24.00 2"
437	STERILE STO.	-	-	-
407	ห้องปลอดเชื้อ 3	AICU-4-05	2,200 CFM	17.20 1-1/2"
408	ห้องปลอดเชื้อ 3	-	-	-
409	INDUCTION RM.	-	-	-
344	ห้องปลอดเชื้อ 2	AICU-4-06	4,900 CFM	39.20 2"
370	ทางเดิน	-	-	-
341	ห้องปลอดเชื้อ 1	-	-	-
449	ห้องปลอดเชื้อ 1	-	-	-
450	ห้องปลอดเชื้อ 1	AICU-4-07	4,200 CFM	33.60 2"
451	ห้องปลอดเชื้อ 1	-	-	-
452	RECOVERY ROOM	-	-	-
453	EQUI STO	AICU-4-08	4,100 CFM	32.80 2"
452	RECOVERY ROOM	-	-	-
427	EQUI STORE	-	-	-
428	ห้อง	AICU-4-09	5,200 CFM	41.60 2"
462	ทางเดิน	-	-	-
TOTAL LOAD 510 GPM FOR CLEAN ROOM AREA				

01 แปลนระบบท่อน้ำเย็นชั้นที่ 4M
A1-1:125
A3-1:250

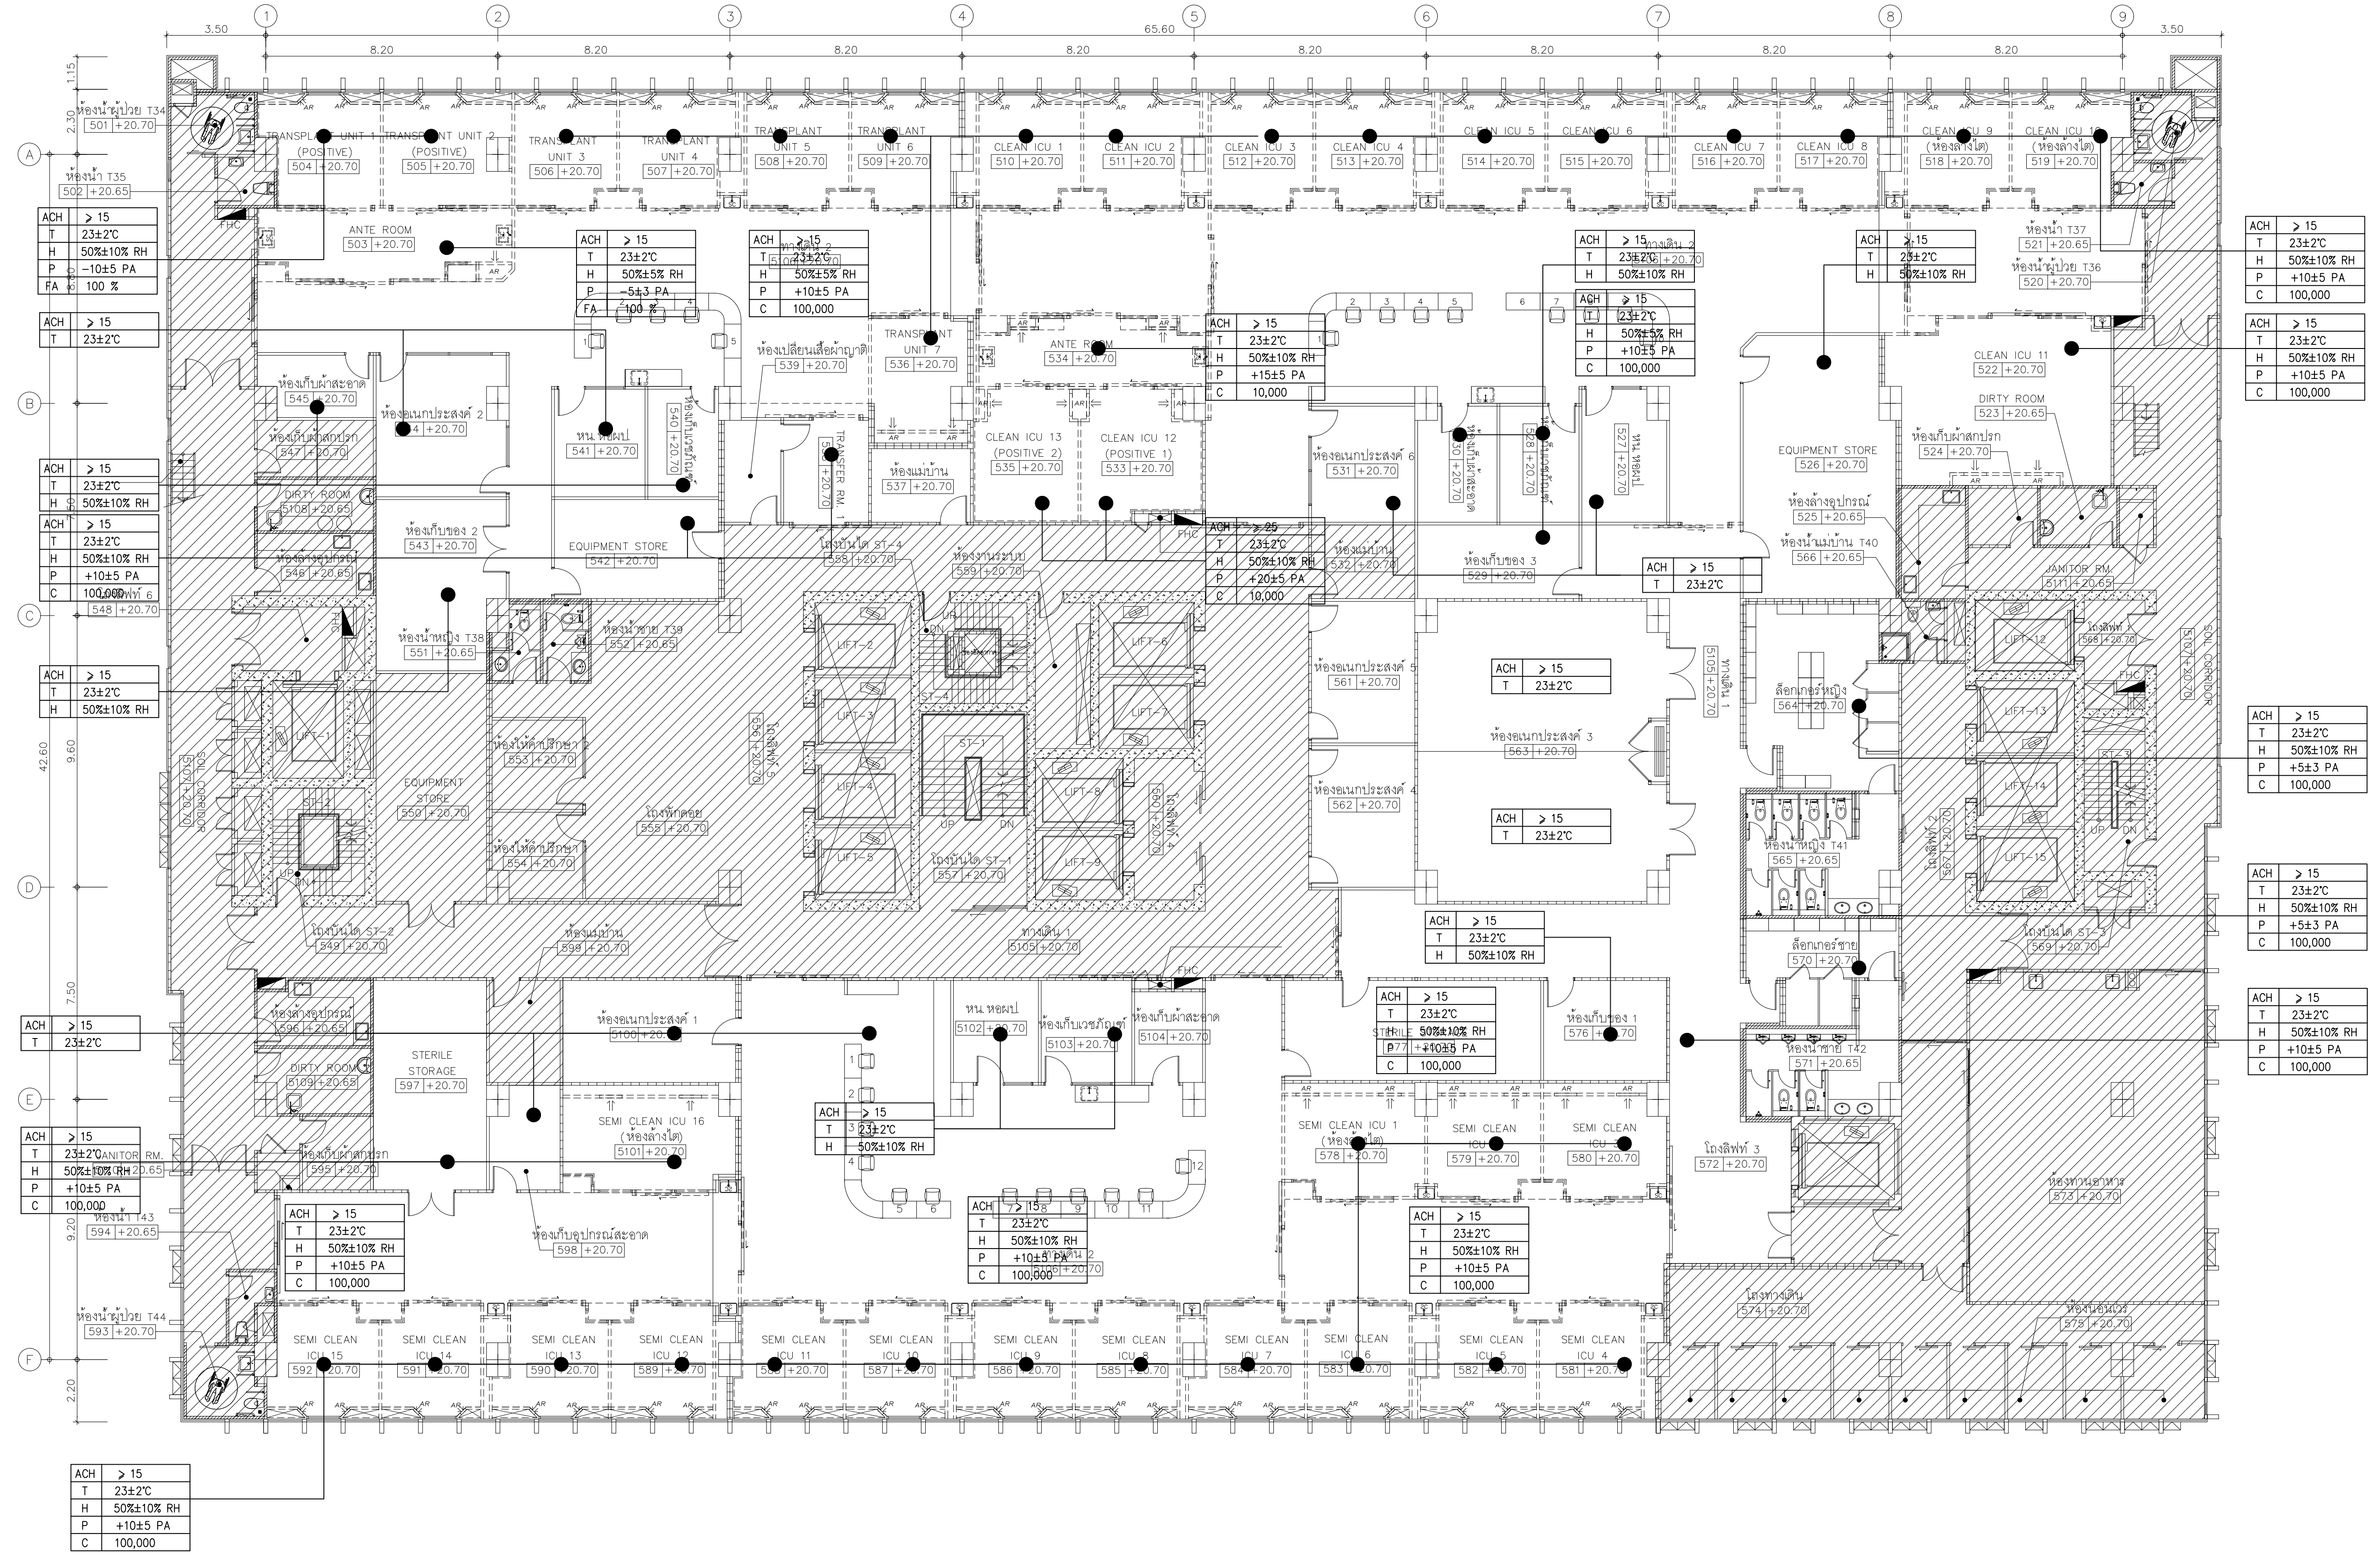


01 แปลนสภาพอากาศระบบปรับอากาศชั้นที่ 5
A10 1:125
A30 1:250
0 2 5
BAR SCALE

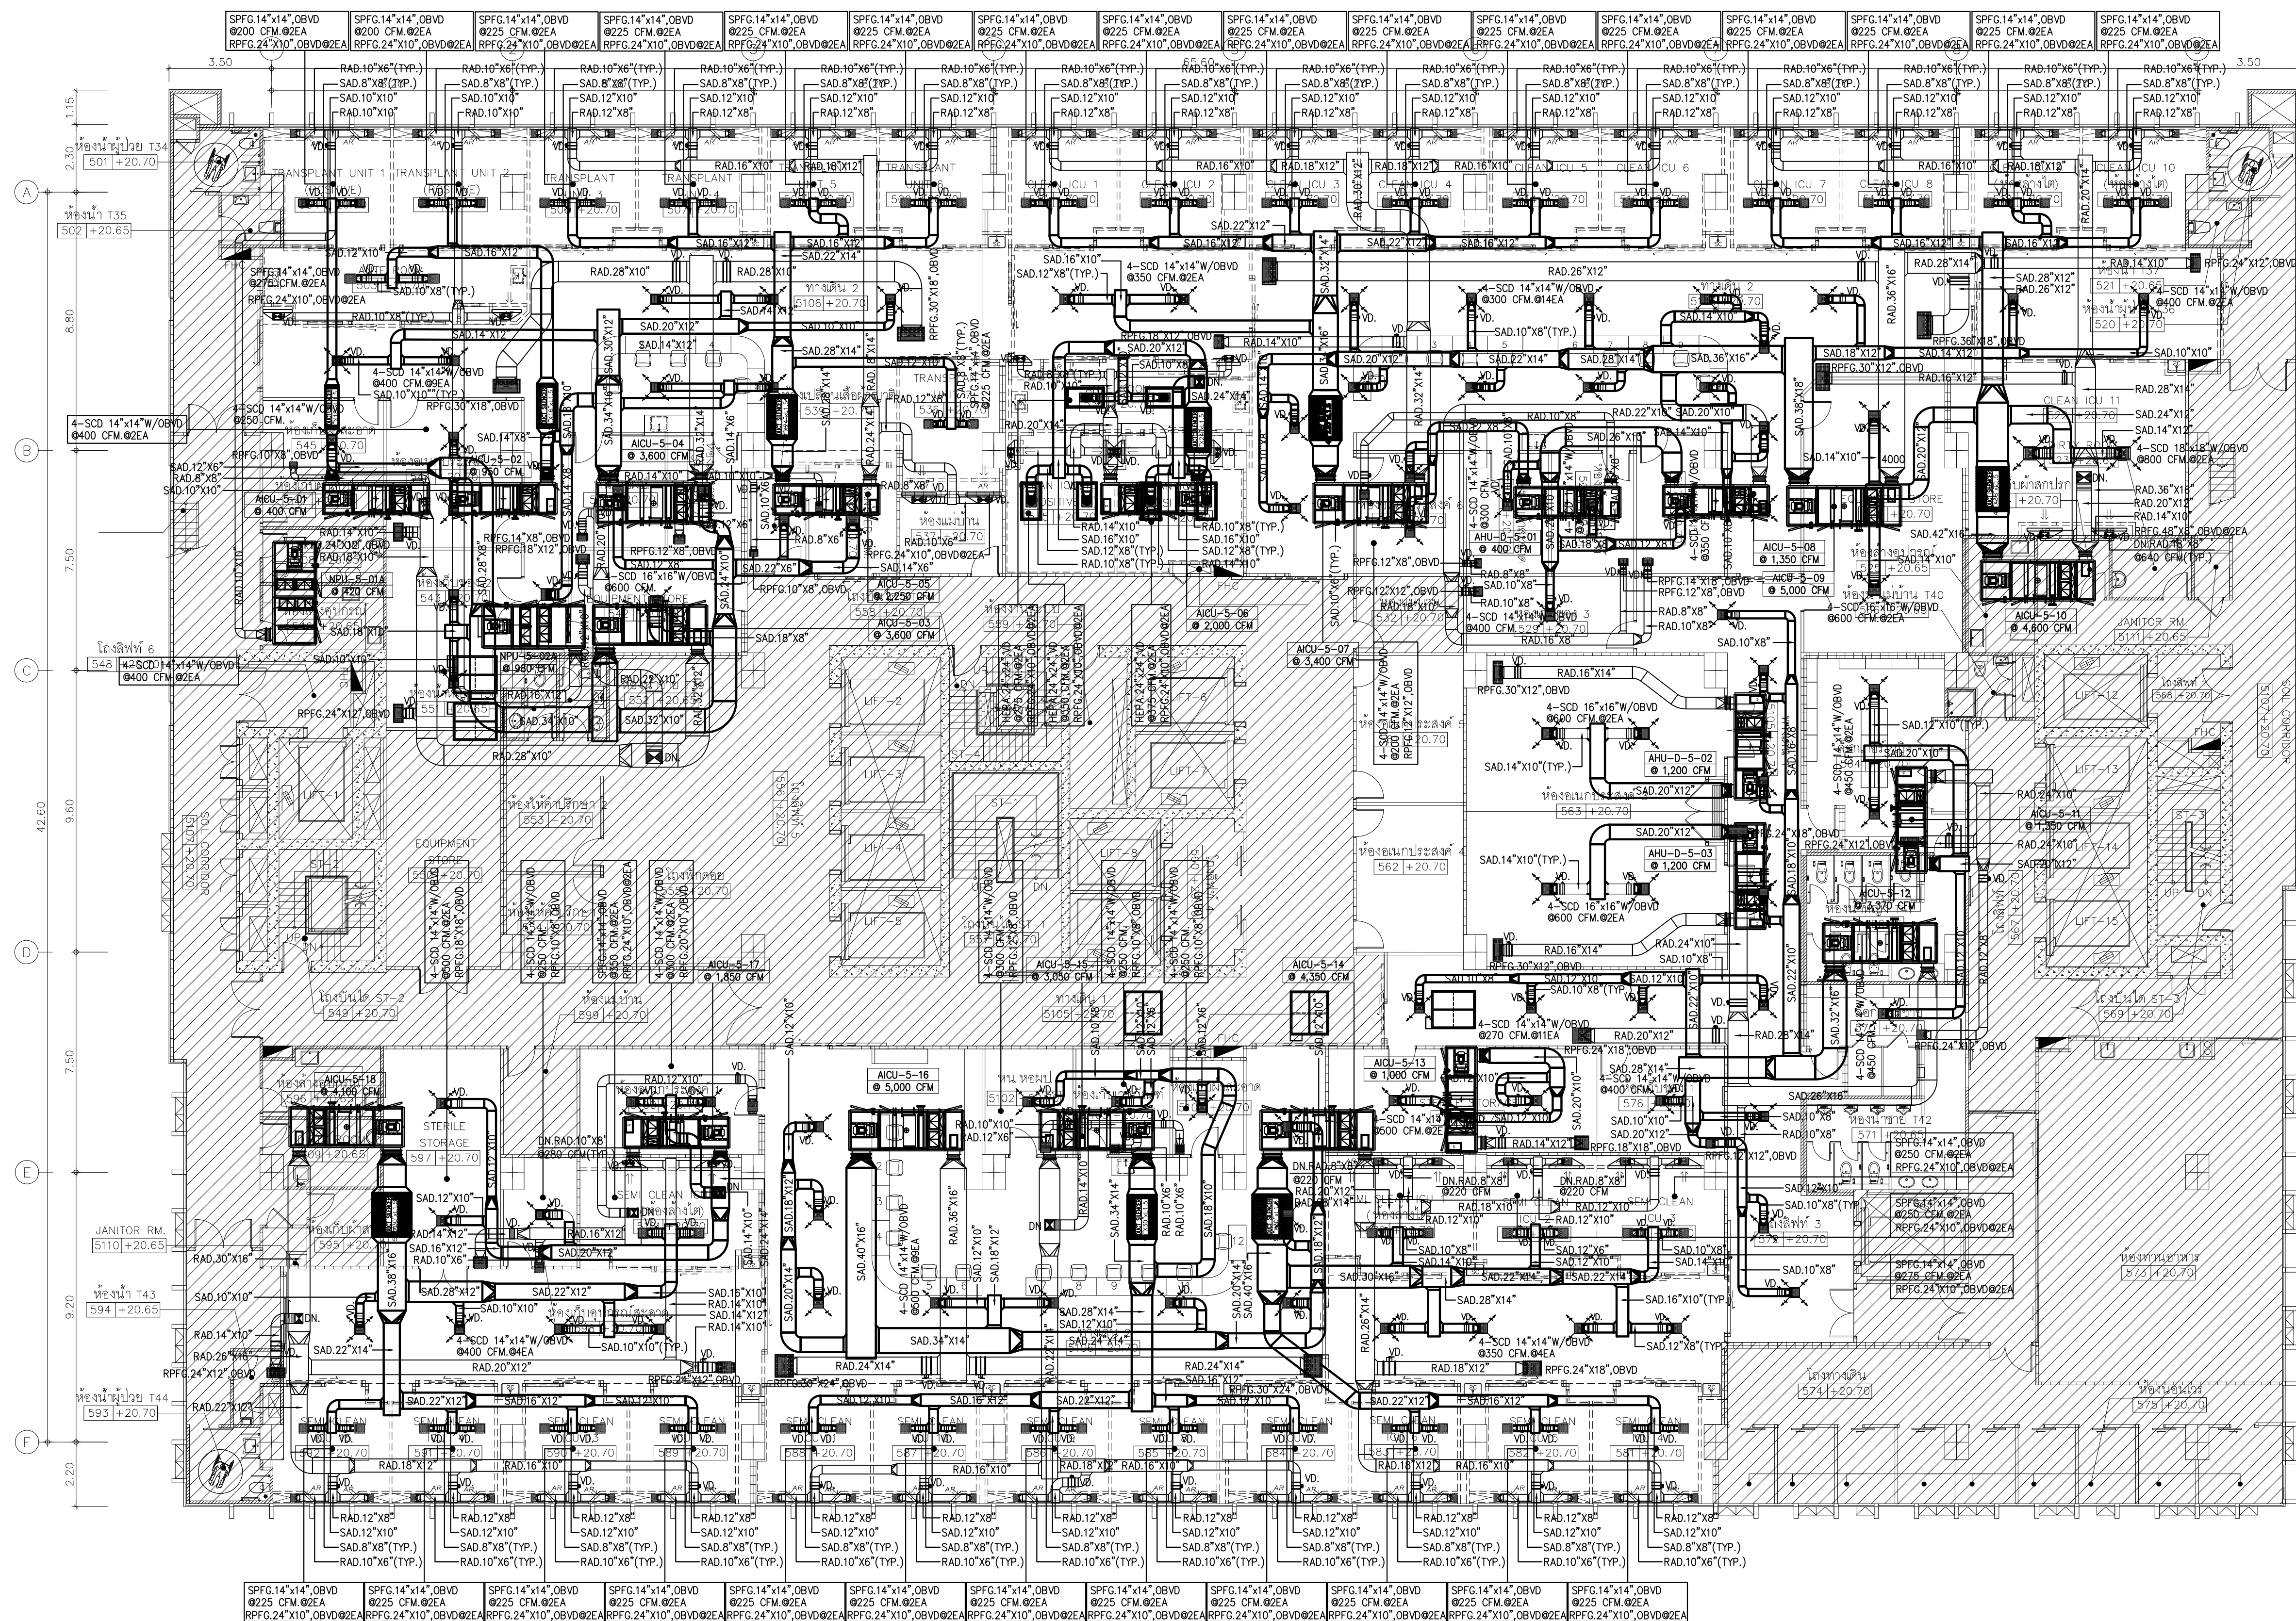


01 แผนระบบปรับอากาศชั้นที่ 5
A10 1:125
A30 1:250
BAR SCALE

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสมรภูมิพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สด. 1764	PROJECT NAME: ARCHITECTS : STRUCTURAL ENGINEERS : ELECTRICAL ENGINEERS: MECHANICAL ENGINEERS: SANITARY ENGINEERS : INTERIOR DESIGNER :	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820	นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4384 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 4182 นายสุชาติพงษ์ เจริญทอง สด. 19439 ปริญญ์ สานกุล สด. 23820
---	---	--	--	--	--	--	--	--

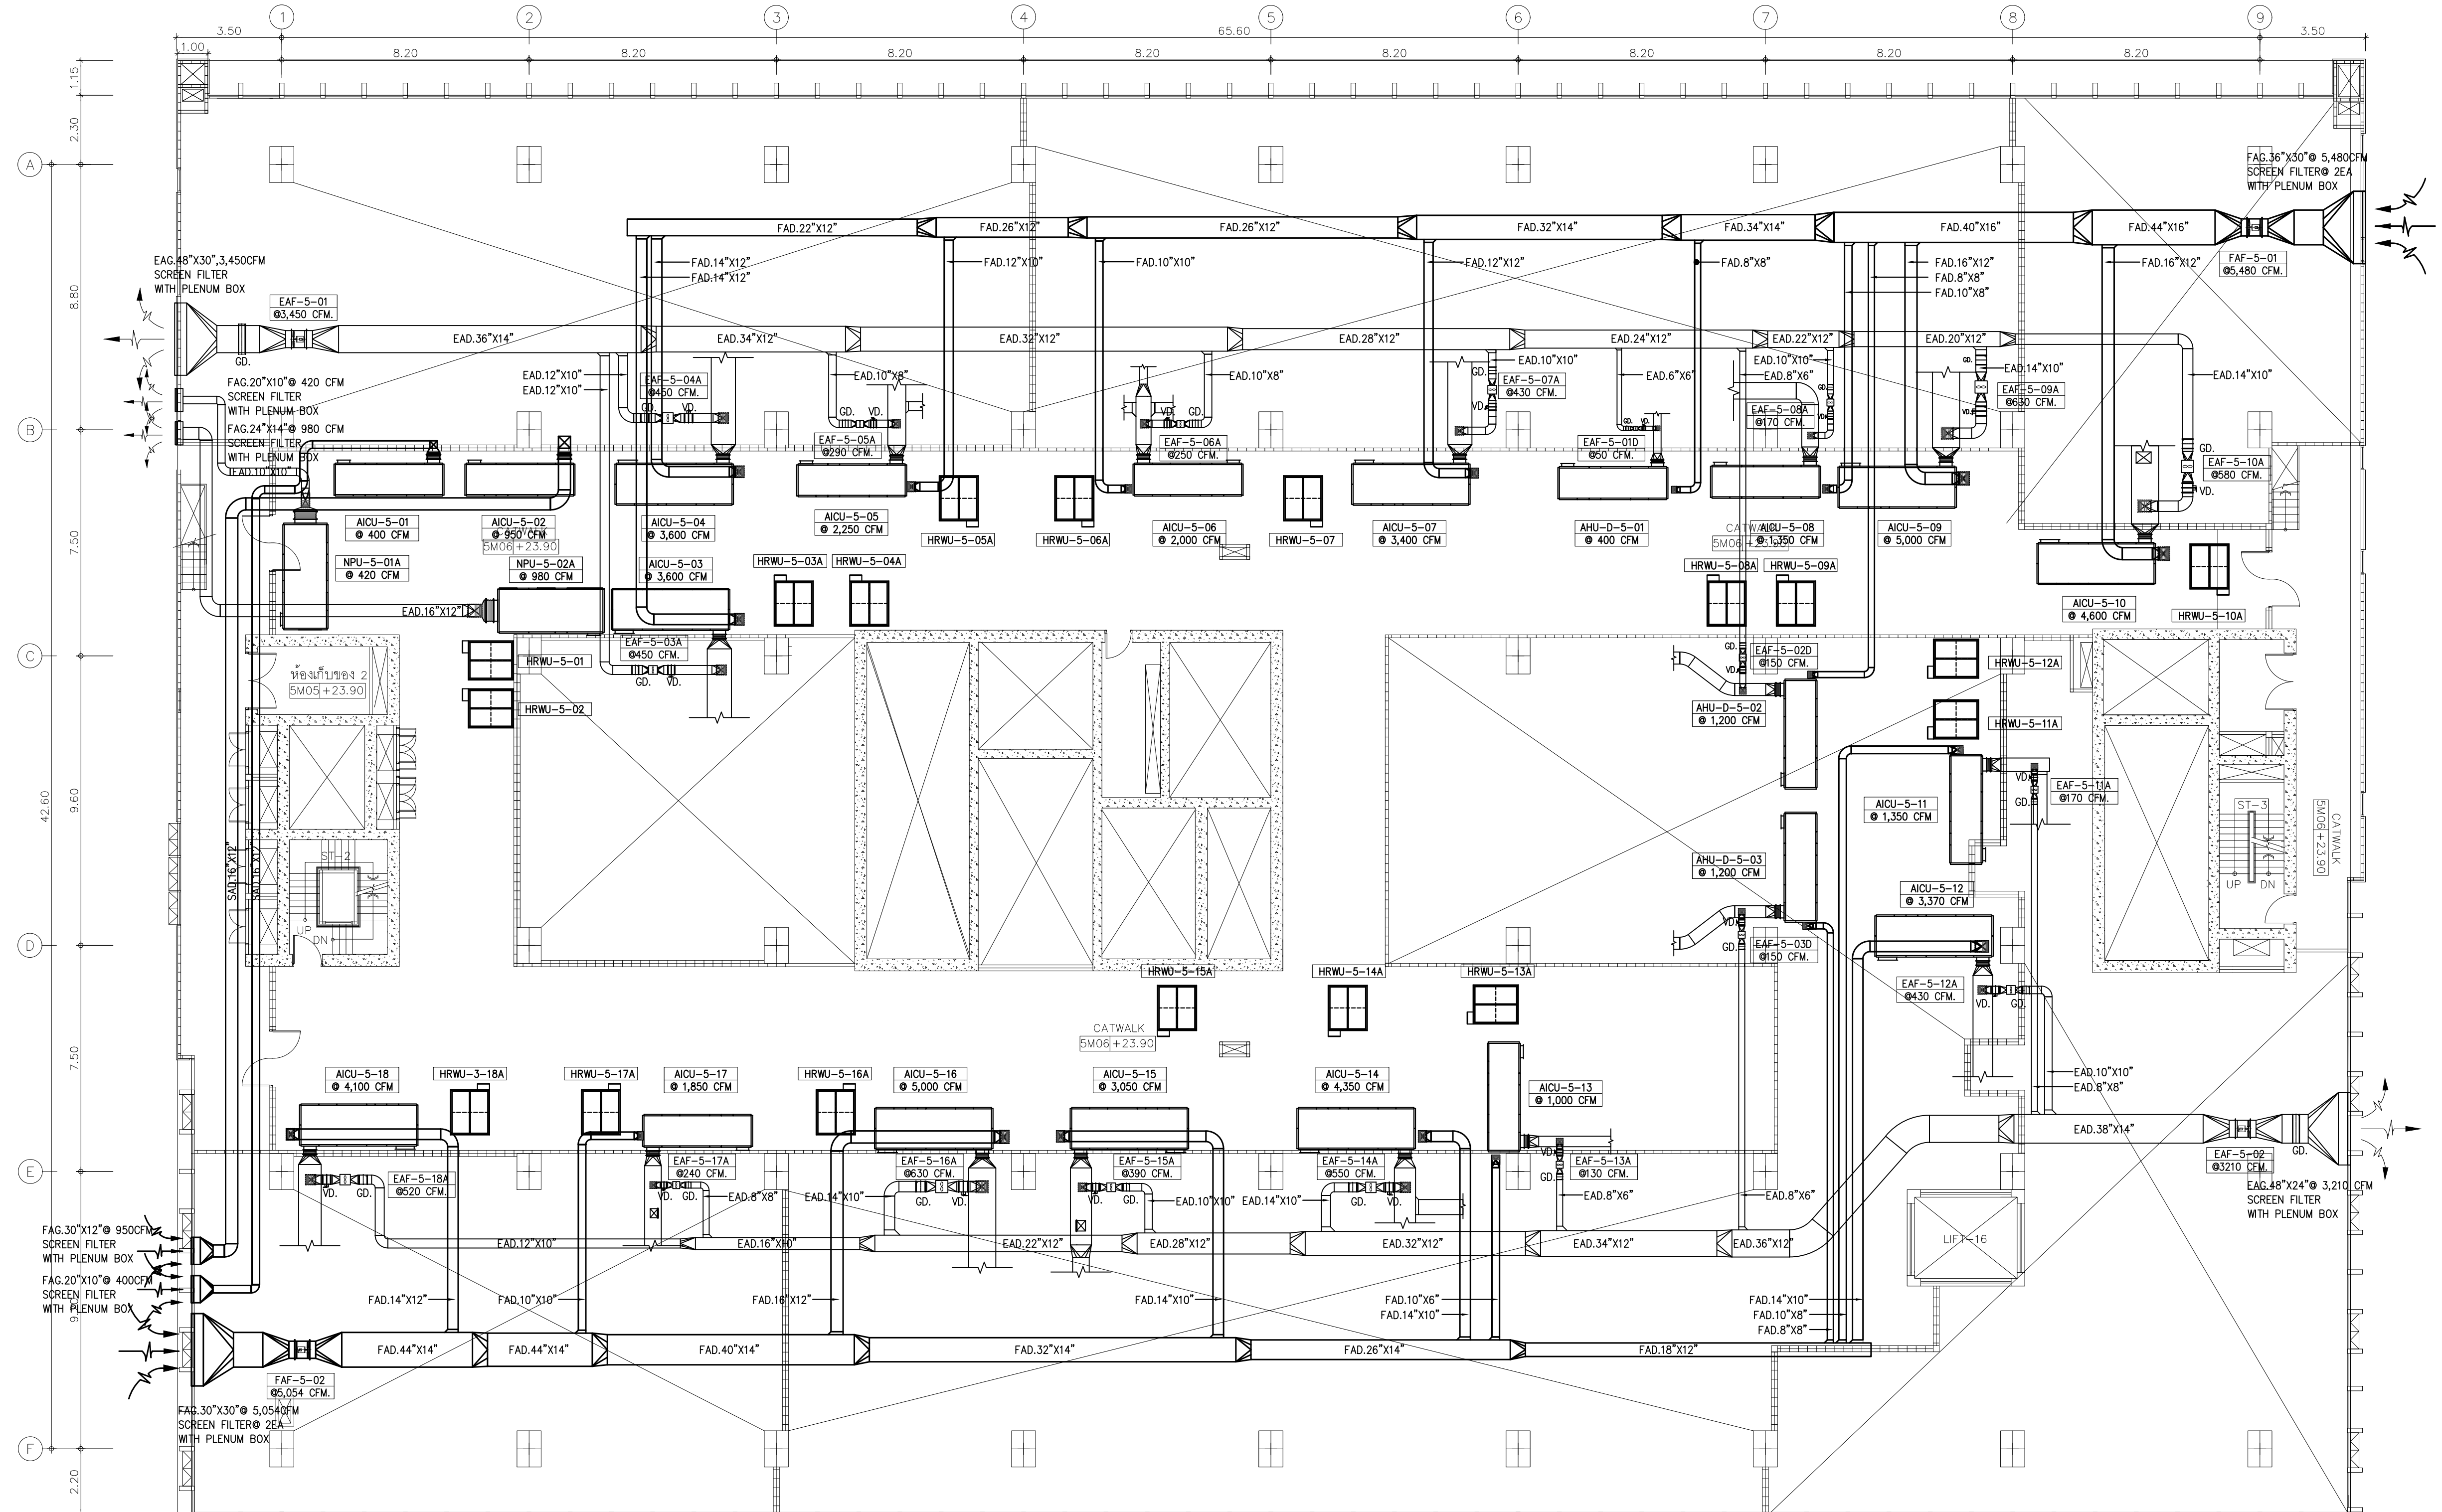


01 แผนระบบระบายอากาศชั้นที่ 5M
A10 1:125
A30 1:250
BAR SCALE


 บริษัท สเปซคอม จำกัด 231 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่ สมุทรปราการ 10530 E-mail: span@span.com Tel: 0-2942-3891-5, 0-2942-3894 บริษัท ยูนิคอม จำกัด 400/23 หมู่ 8 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ 10530 E-mail: unicom@unicom.com Tel: 0-2942-3891-5, 0-2942-3894	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สด. 1764	ARCHITECTS : นายสถาพร เมืองทอง สด. 4384 นายสุเมธ เกล็ดสุวรรณ สด. 4182 นายสุวิทย์ สมศิริ สด. 19439 นายสุภากร สานกุล สด. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุวิทย์ สงวนวงศ์ 25 1423 นายสุวิทย์ รณเกียรติ สด. 5868 นายสุภากร ชำดี 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เกษทองสุน สด. 3473 นายทรง กิมเมียว สด. 5276 นายชานันต์ ตั้งสุ สด. 4127	MECHANICAL ENGINEERS: นายชานันต์ ตั้งสุ 797 นายชานันต์ ตั้งสุ สด. 2544 นายชานันต์ ตั้งสุ สด. 4127	SANITARY ENGINEERS : นายชานันต์ ตั้งสุ 27 นายชานันต์ ตั้งสุ สด. 253 นายชานันต์ ตั้งสุ สด. 1215	INTERIOR DESIGNER : นางสาว เพชรประเสริฐ นางสาว เศรษฐา อภิญญา ชื่นเข้ม	แบบแสดง : แผนระบบระบายอากาศชั้นที่ 5M มาตราส่วน 1:125 แผ่น : ME-703
---	---	---	--	---	--	---	--	--

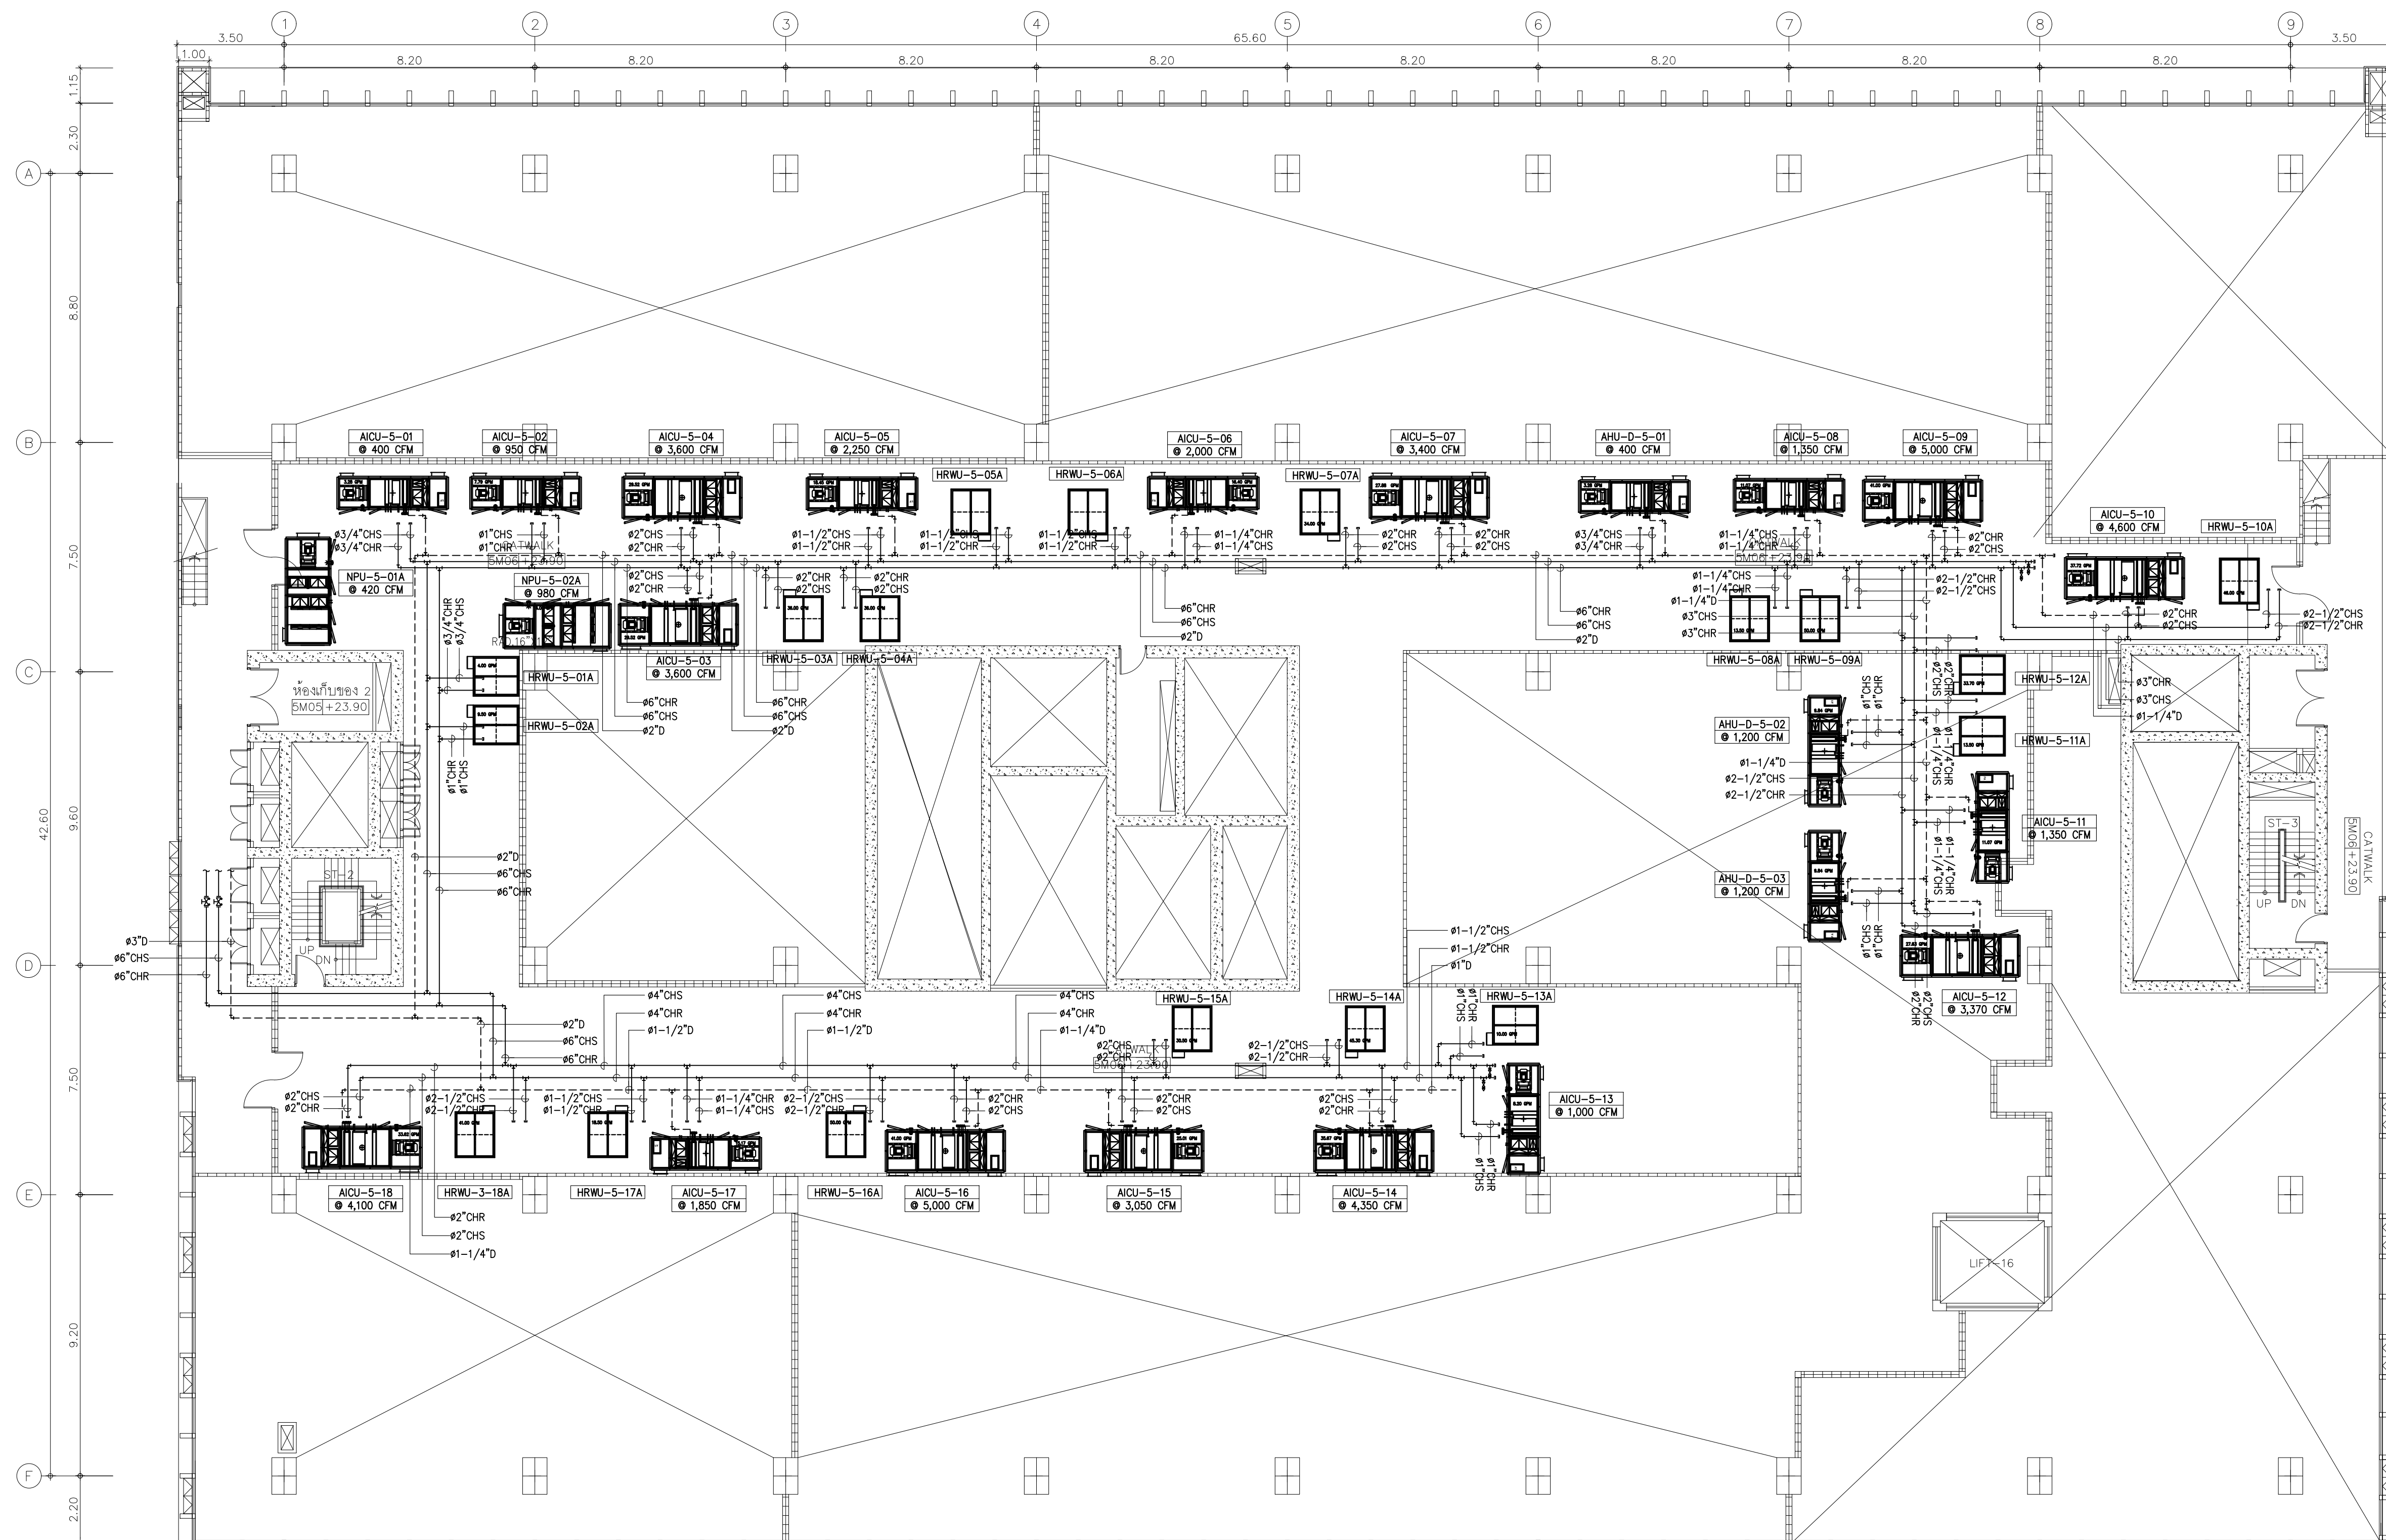

01 แผนระบบท่อน้ำเย็นชั้นที่ 5M
A1@ 1:125
A3@ 1:250
BAR SCALE


	PROJECT NAME: โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สส. 1764	ARCHITECTS : นายสุเมธ เมืองทอง ภส. 4384 นายสุเมธ เมืองทอง ภส. 4182 วิรัช ธรรม ปรีชา สานกุล ภส. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุเมธ สงวรรณ 25 1423 นายสุเมธ ธรรมภักดิ์ สย. 5868 นายสุเมธ ชาติ ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายสุเมธ สงวรรณ สท. 3473 นายสุเมธ ธรรมภักดิ์ สท. 5276 นายสุเมธ ชาติ สท. 4127	MECHANICAL ENGINEERS: นายสุเมธ สงวรรณ ภ. 797 นายสุเมธ ธรรมภักดิ์ สท. 2544 นายสุเมธ ชาติ สท. 4127	SANITARY ENGINEERS : นายสุเมธ สงวรรณ ภ. 27 นายสุเมธ ธรรมภักดิ์ สย. 253 นายสุเมธ ชาติ สย. 1215	INTERIOR DESIGNER : นางสาว เพชรประเสริฐ นางสาว เศรษฐี อภิญญา ชัยงาม	แบบแสดง : แผนระบบท่อน้ำเย็นชั้นที่ 5M มาตราส่วน : 1:125 วันที่ : แผ่น : ME-704
---	--	--	---	--	--	---	---	--



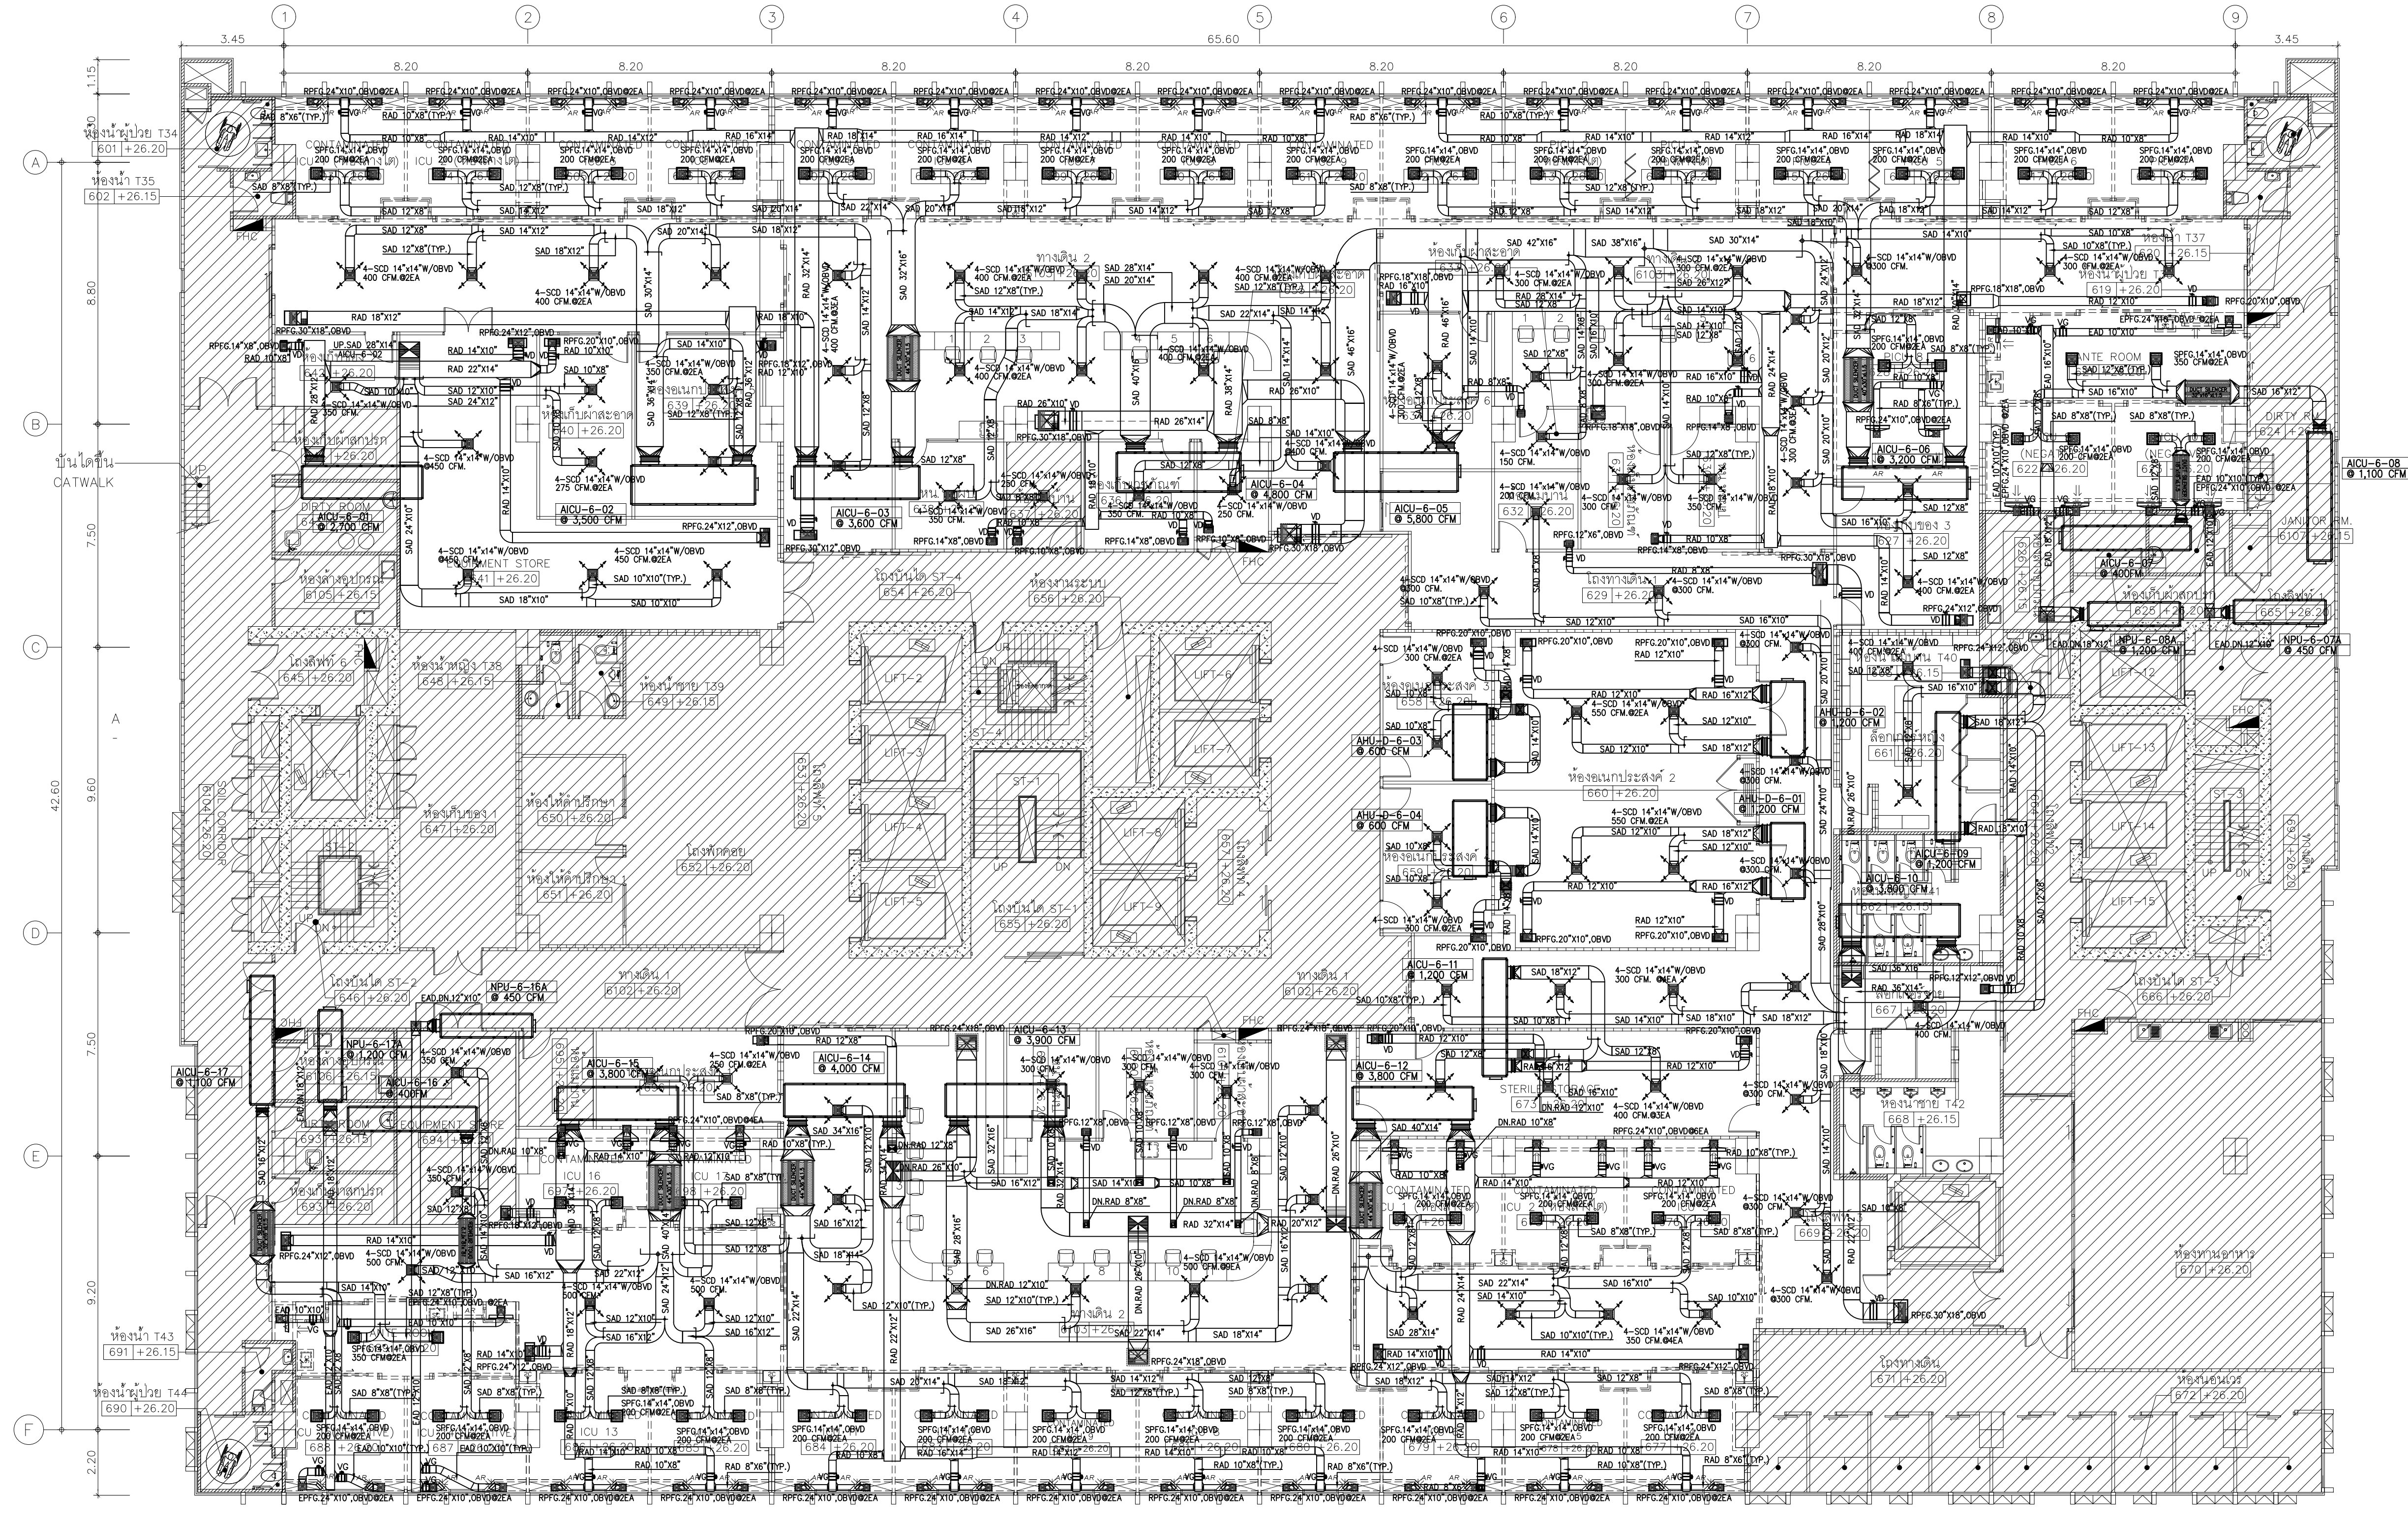

01 แผนระบบปรับอากาศชั้นที่ 6
 A10 1:125
 A30 1:250
 0 2 5
 BAR SCALE

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในและสมรรถนะ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น PROJECT ARCHITECT : สมยศ จงวิทย์ สด. 1764	ARCHITECTS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สด. 4384 นายสุวิทย์ รอดเมธิต์ สด. 4182 วิรุฬห์ สด. 19439 ปรีชญ์ สาณกุล สด. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายสุวิทย์ สงวรรณ 25.1423 นายสุวิทย์ รอดเมธิต์ สด. 5868 นายสุวิทย์ รัด ภาย 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สด. 3473 นายสุวิทย์ รอดเมธิต์ สด. 5276 นายสุวิทย์ รัด ภาย 37589	MECHANICAL ENGINEERS: นายสุวิทย์ เมืองทอง สด. 797 นายสุวิทย์ รอดเมธิต์ สด. 2544 นายสุวิทย์ รัด ภาย สด. 4127	SANITARY ENGINEERS : นายสุวิทย์ เมืองทอง สด. 27 นายสุวิทย์ รอดเมธิต์ สด. 253 นายสุวิทย์ รัด ภาย สด. 1215	INTERIOR DESIGNER : นางสาว เพชรประเสริฐ นางสาว เศรษฐ์ อภิษฎา ชัยเกษม	แบบแสดง : แผนระบบปรับอากาศชั้นที่ 6 ขนาดหน้า: 1:125 7mm : แผ่น ME-802
---	--	---	---	---	--	--	--

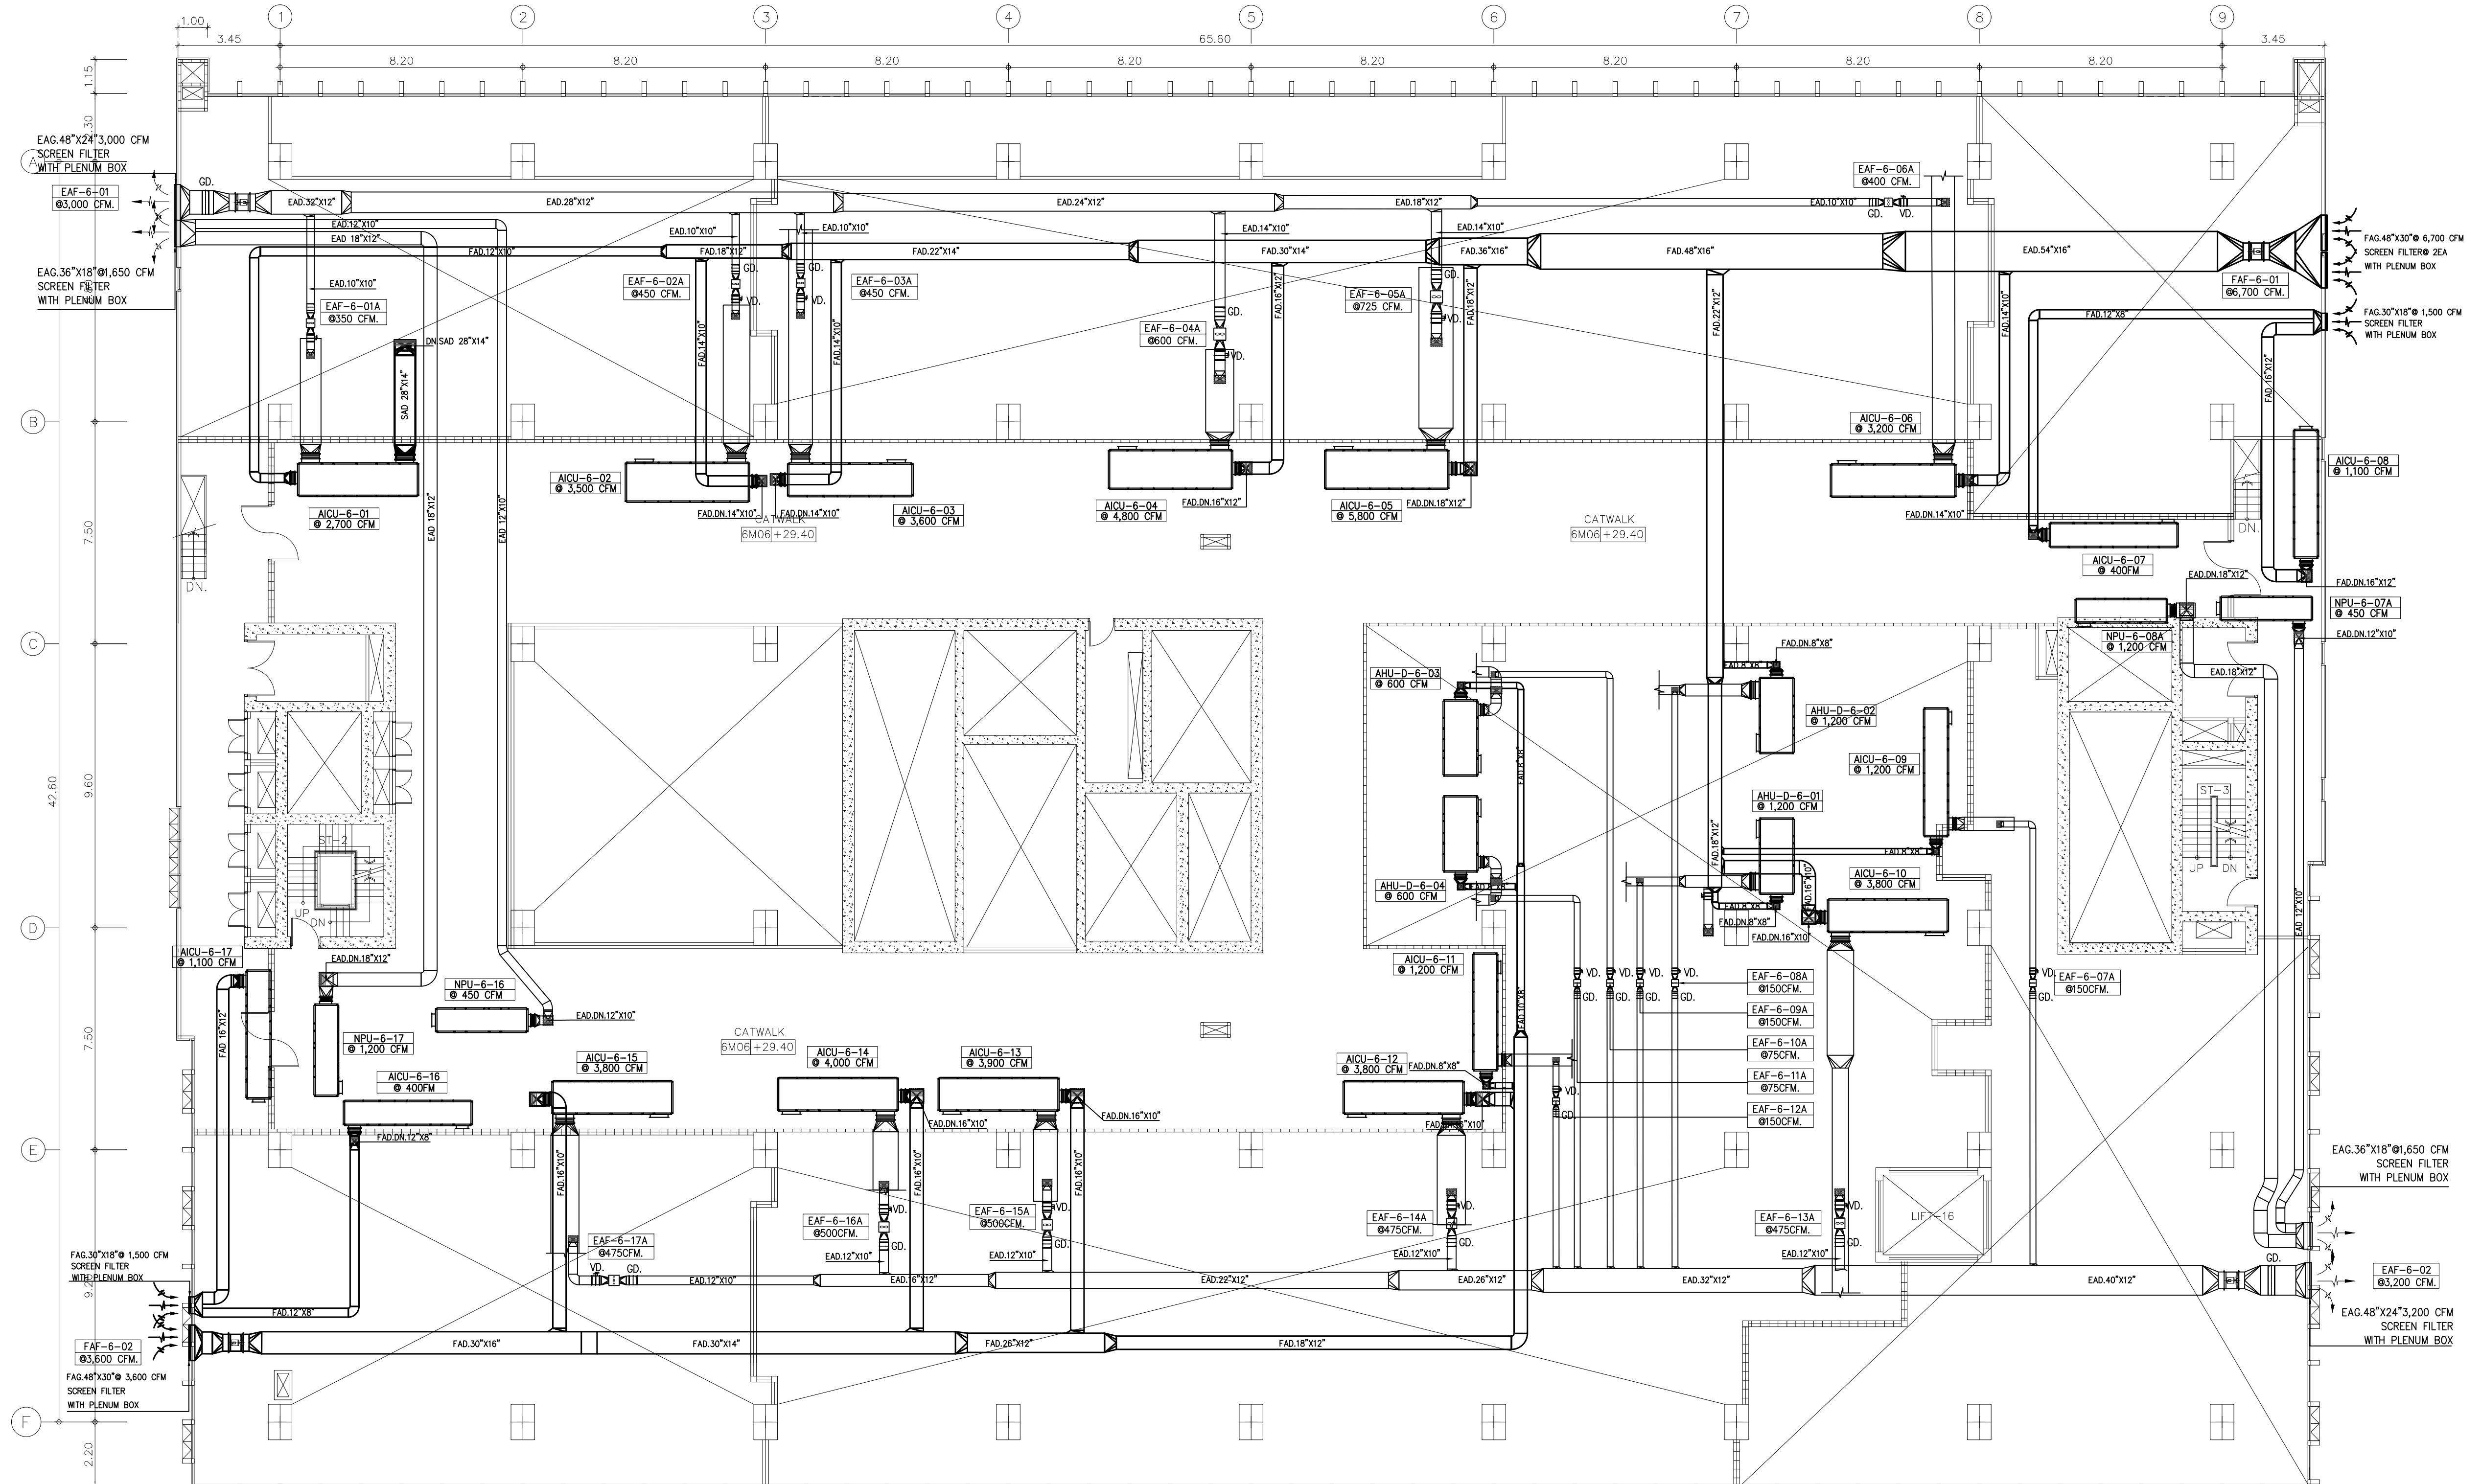

01 แปลนระบบระบายอากาศชั้นที่ 6M
 A1@ 1:125
 A3@ 1:250
 BAR SCALE

โครงการออกแบบ อาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช PROJECT ARCHITECT : สมยศ ชวกรวิทย์ สส. 1764	ARCHITECTS : นายเสถียร เอื้องทอง ภส. 4384 ททียชนก เอกสุวรรณ ภส. 4182 วิรุฬห์ สมศิริ ภส. 19439 ปรัชญ์ สานกุล ภส. 23820	STRUCTURAL ENGINEERS : นายณัฐพร สงวนวงศ์ 2ย. 1423 นายศรัทธัย รณเกียรติ สย. 5868 นายศุภชัย ชำดี ภย. 37589	ELECTRICAL ENGINEERS: นายชัยวัฒน์ เกษทองขุน สฟ. 3473 นายทรง กิมเขียว สฟ. 5276	MECHANICAL ENGINEERS: นายชินา ดันเสียว ภ. 797 นายชวรงค์ สุทธิโสภณภรณ์ ส. 2544 นายณณัติ ตั้งชู ส. 4127	SANITARY ENGINEERS : ชินชญา อังกรชัย วส. 27 วิวิมล หงษ์ทอง สส. 253	INTERIOR DESIGNER : วาสนา เพชรประเสริฐ วาสนา เศรษฐสุ อภิณญา ชัยเขม	แบบแสดง : แปลนระบบระบายอากาศชั้นที่ 6M มาตรฐาน 1:125 วาม : แปลน ME-803
--	--	--	--	---	---	--	---